


9—9

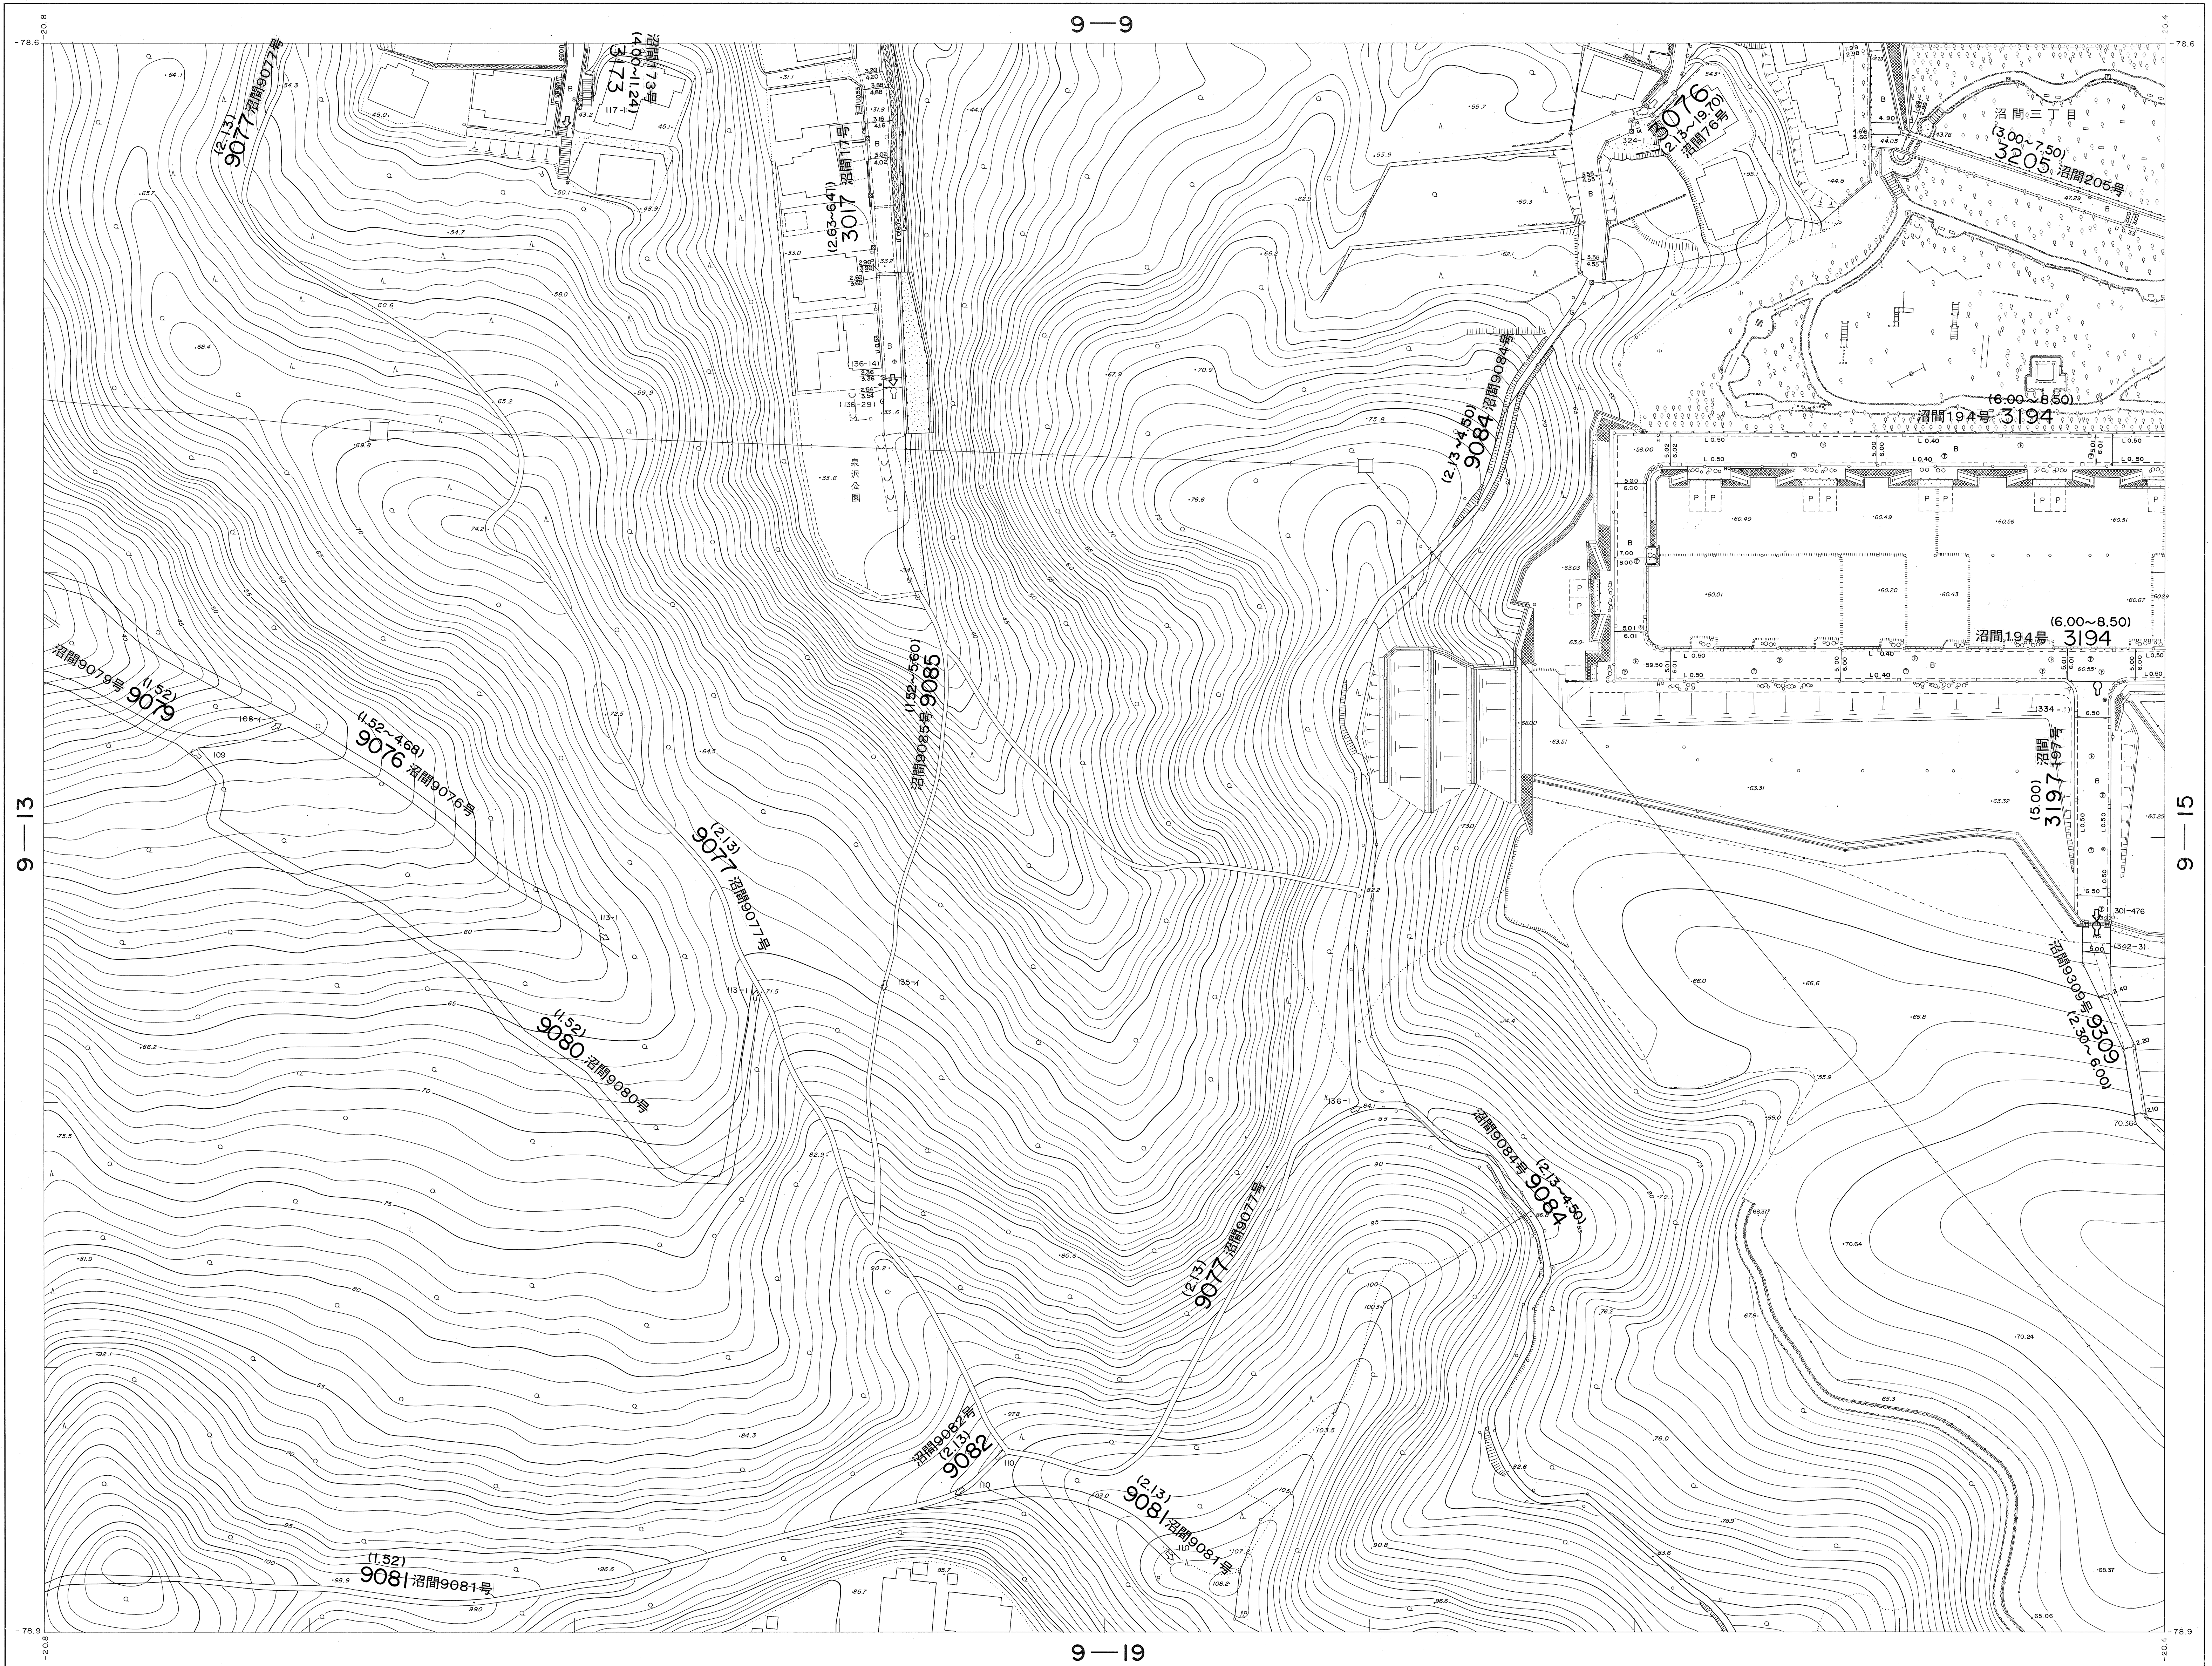

国際航業株式会社調製
日本総合技術開発株式会社

撮影	昭和60年6月
測図	昭和61年7月 ステレオプロッターA8
現調	昭和61年9月
補正	平成2年3月15日
補正	平成12年3月24日
補正	平成13年3月23日
補正	平成20年3月19日


座 標 系 第Ⅲ系
等高線間隔 1 m

9—19

Figure 1 is a line graph showing the relationship between the number of people in a group (x-axis) and the number of people who are likely to be infected (y-axis). The x-axis is labeled 'Number of people in group' and ranges from 0 to 60. The y-axis is labeled 'Number of people likely to be infected' and ranges from 0 to 60. The graph shows a curve that starts at (0,0) and rises steeply, then levels off as it approaches 60. The curve is labeled '1:500'.

この測量成果は、建設省国土地理院長の承認を得て、同院所管の測量標及び測量成果を使用して調製したものである。
(承認番号) 昭60、関公第156号

9-14

[illegible]

仕・制・空
下 水
園 方 入
園 配 電
園 電 話
園 消 火 栓
園 水 栓

37.21 国家三角点
37211 国家水准点
○ 2級基準点
5.17 標高点
5.2 国土地院定標高点

□ 家屋
 □ 堅ろう建物
 □ 無壁舎
 — 都府県界
 — 都市・特別区界

石
 ホ・タン
 土
 さ
 生
 鉄 サク
 石・コンクリート
 その他

境界
 境界

○ 本区町村役場の
支所及び出張所

▲ 検 察 庁 所

△ 裁 判 所

◇ 税 務 署

◎ 公金堂・公民館

□ 銀 行

◎ 職業安定所

病 院	② 保 健 所
駐在所・派出所	③ 協 同 組 合
消 防 署	④ 幼稚園・保育園
郵 便 局	⑤ 市 場
電報電話局	⑥ 污水处理場
工 場	⑦ 浄 水 場
変 電 所	⑧ 工 事 務 所

倉庫 出張所
火災 土木事務所
揚水ポンプ場 測候所
屋門 燈標
鳥居 送電線
高塔

	洞	口
	郵便ボス	ト
	肥	槽
	貯	大
	水	樽
	位	観
	量	測

煙 給 電 夕 灯 鉄 交	水 波 ン 差 加	突 塔 塔 ク 台 連 部	              	雨 消 量 水 防 火 用 水 槽 防 火 用 井 戸 建 設 中 の 鉄 道 ブ ラ ッ ク ホ ー ム 及 び 跨 線 橋	所 檢 標
---------------------------------	---------------------------	---------------------------------	---	--	-----------------

特殊軌道	トンネル
架空索道	停留所及び安全地帯
噴火口・噴気口	墓
温泉・鉱泉	史跡・名勝・天然記念物
材料置場	採石場・土取場
花壇	陵墓
砂	土

園	庭	八	波	城	跡
植	生	界	區	域	界
耕	地	界	區	域	界
田	畑	畑	畑	畑	畑
桑	畑	畑	畑	畑	畑
茶	畑	畑	畑	畑	畑

○ 果樹園 てで しゅう科樹林
○ その他樹木畑 塩田
… 芝地 山 湿地

コンクリート城
石 様
地上 輸送管
地下空 開

水門
流水方向
用

かれ川
砂地
れき地
泥船発着場

逗子市