




位置図


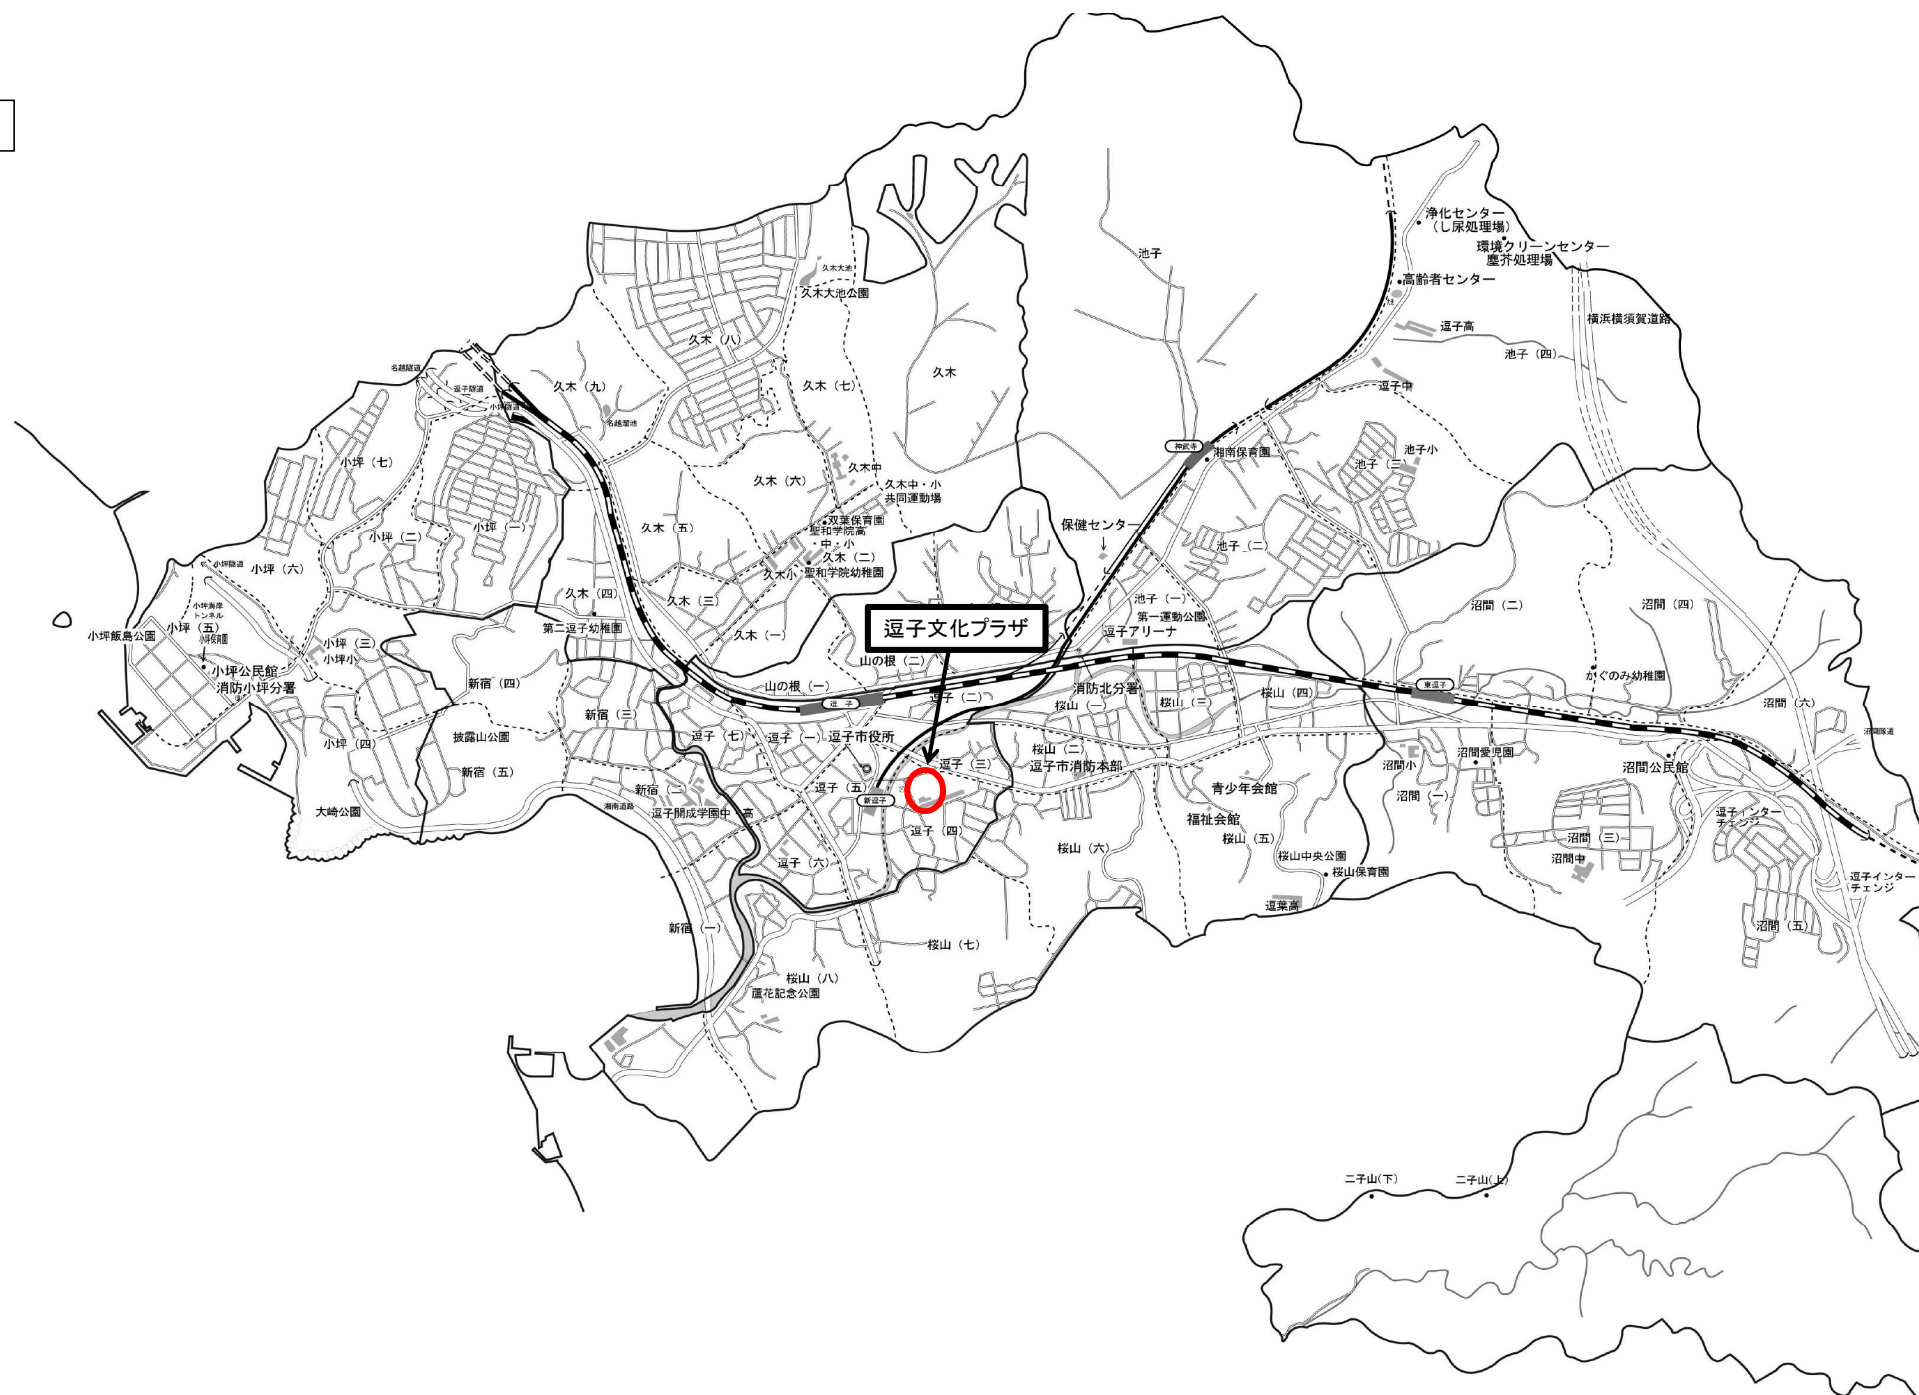


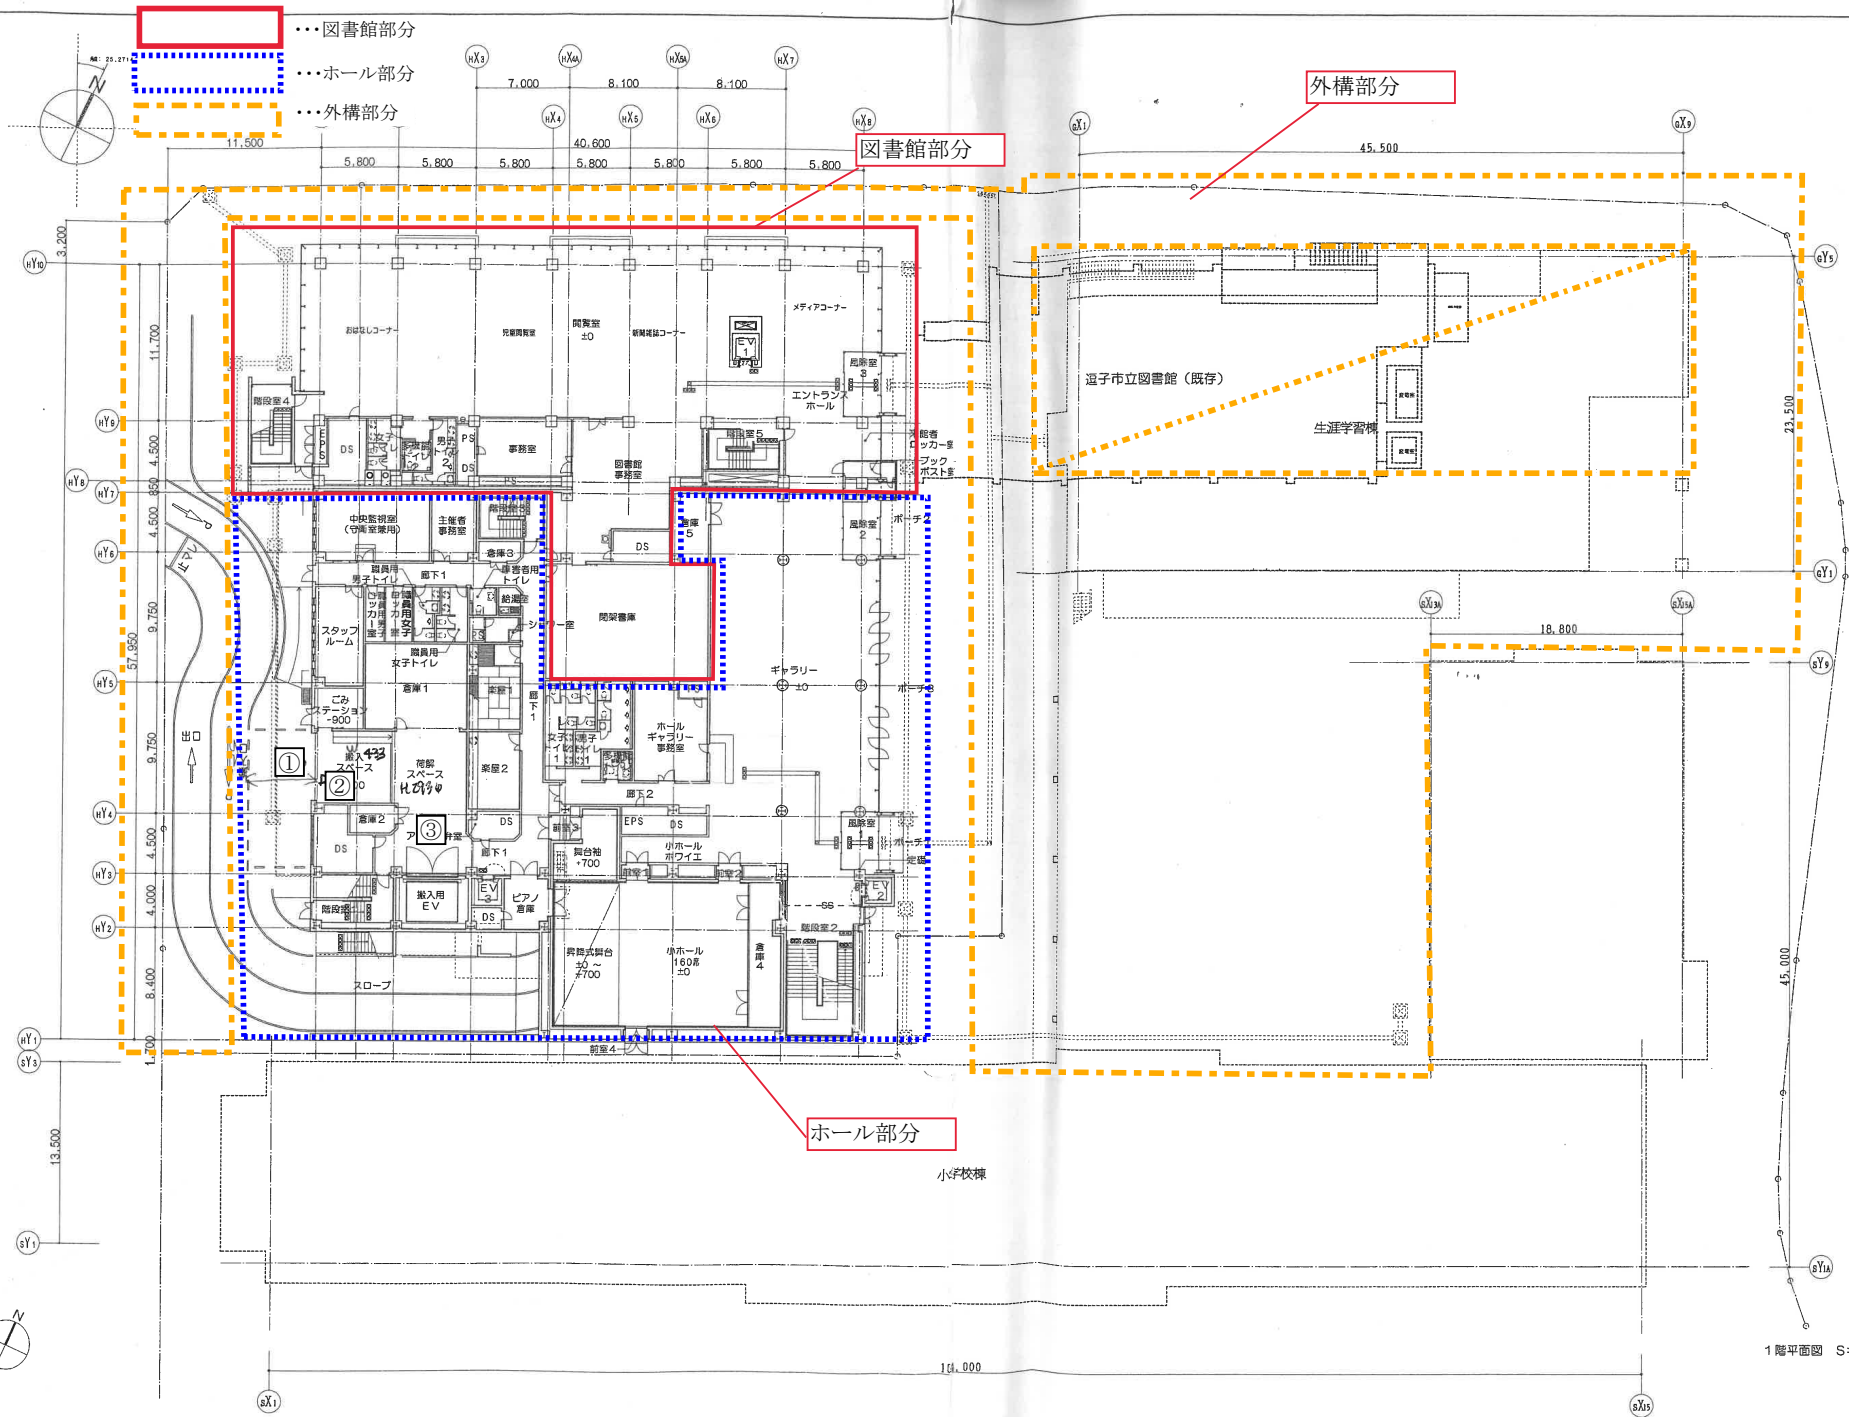


1階平面図 S=1/200

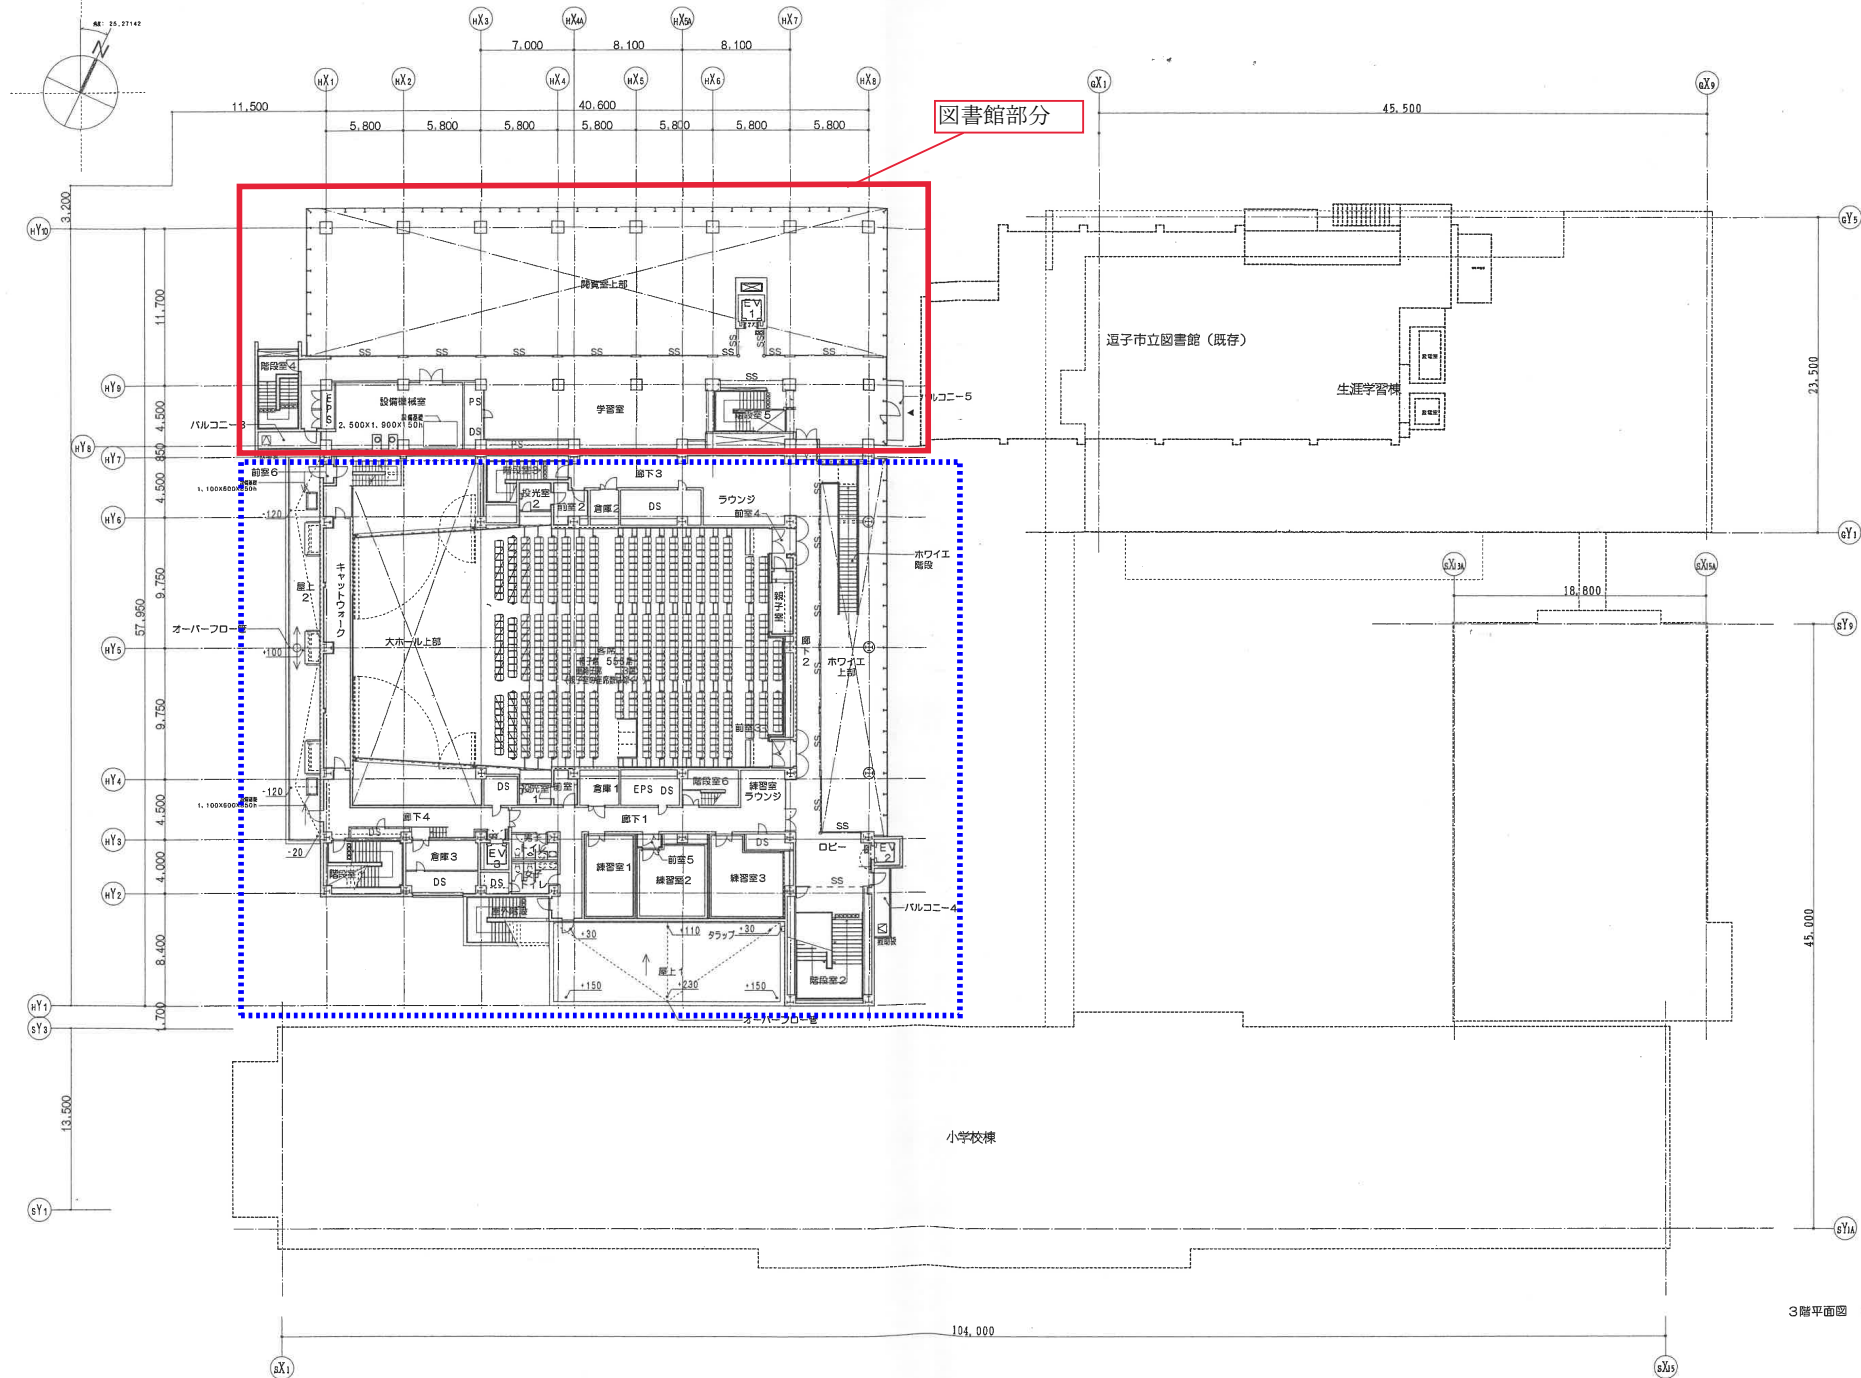

3階平面図 S=1/200

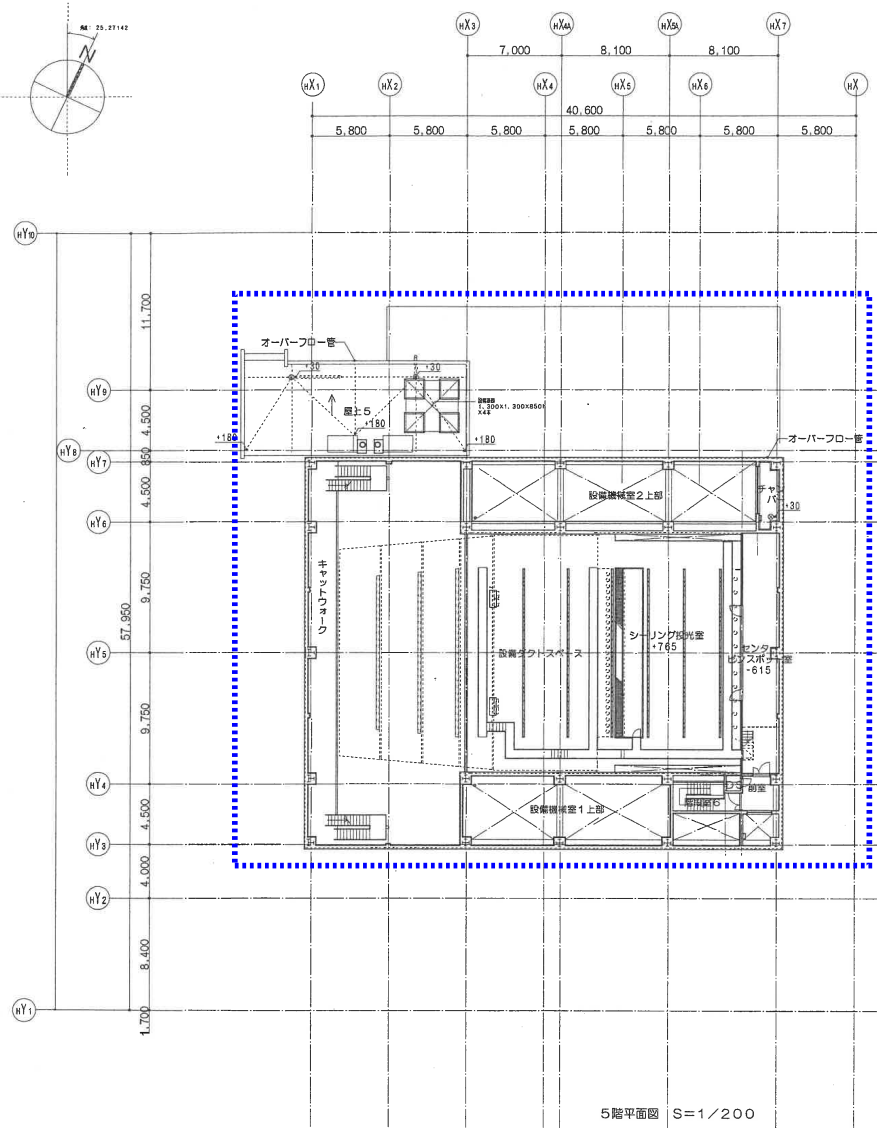

5階平面図 S=1/200

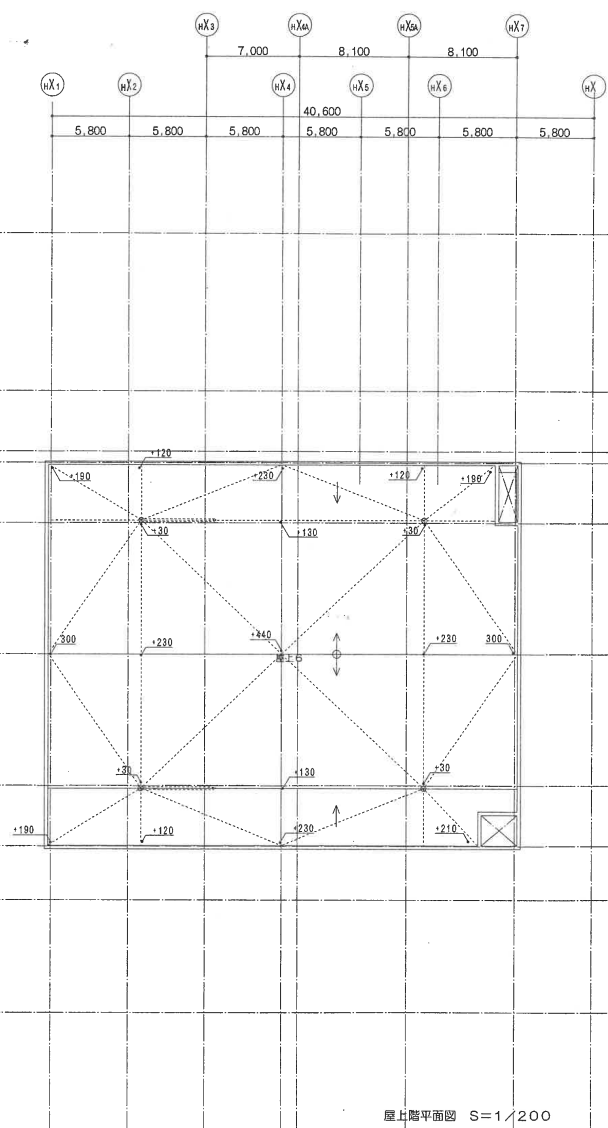

屋上階平面図 S=1/200

現場参考写真

- ・ 資材、足場、テーブルリフト等の搬入経路
 - ・ 床面の状況
 - ・ 一部灯具（図面と設置状況が異なる場合で補足が必要と考えたものに限る。）
- （各写真に付番した①～⑬は、建築図面上に付番した①～⑬の位置と対応している。）

① 搬入口シャッター


軒天部分（赤丸部分、付近も合わせて合計3か所）にダウンライト（LRDC1144LLE1 同等品）の交換が必要なので、テーブルリフト等を利用して行うこと。



① 搬入口シャッターから地下駐車場方向




② 搬入口シャッター内部

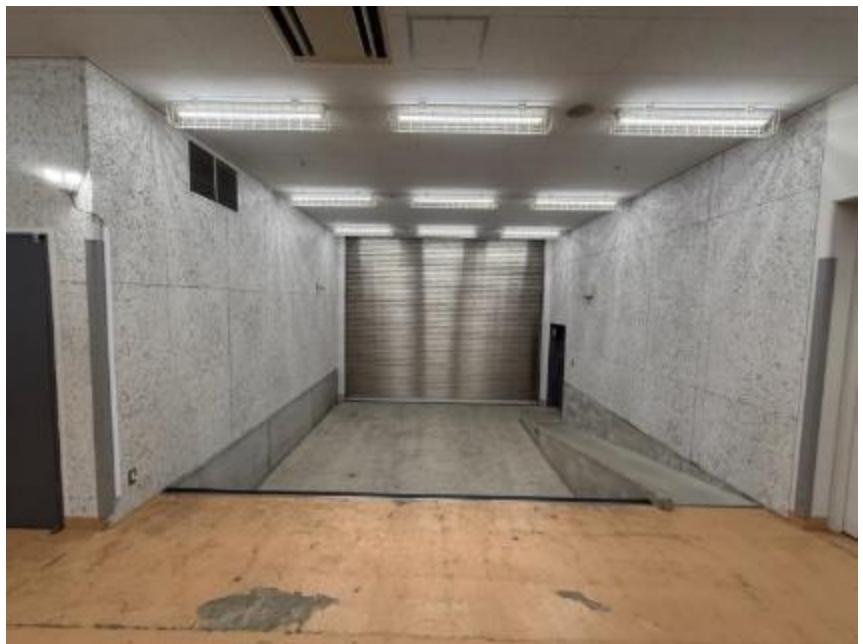

② 搬入口シャッター内部
エレベーターとスロープ撮影



② 床面の高さ
約 84 c m

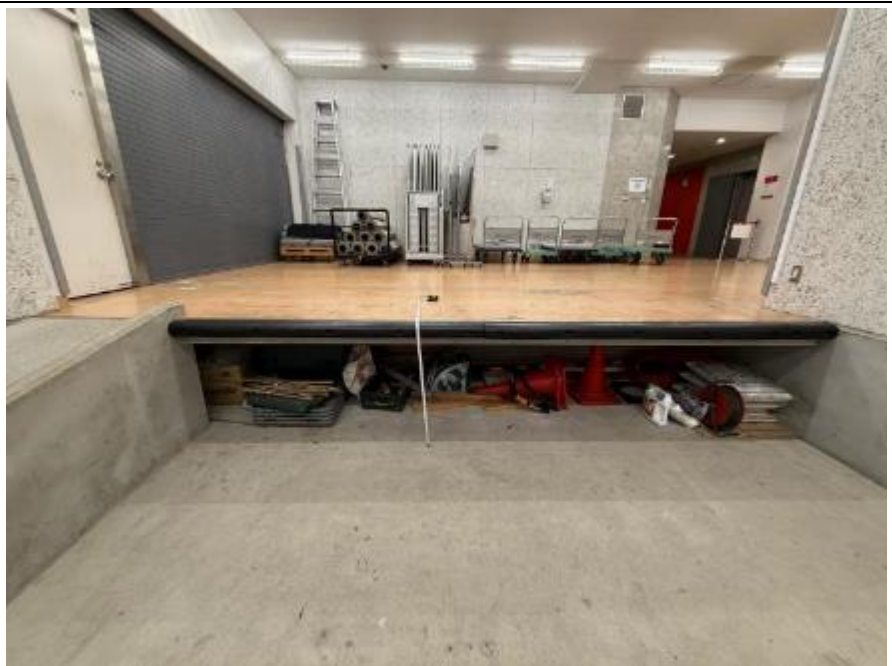

② スロープ



② スロープ



② スロープ上部の幅
約 83 c m




② スロープ下部の幅
約 84 c m



② スロープ下シャッター部分
約 68 c m

シャッターの支柱部分が飛び出していて、スロープに至るまでの幅が狭い。

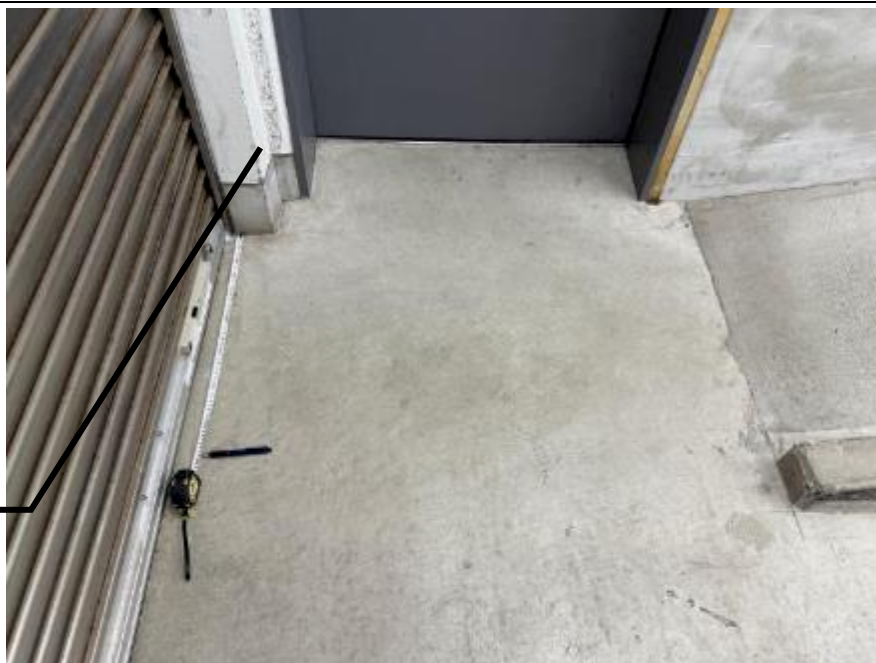


② スロープ部分の段差
約 10 c m



③ エレベーター外観



④ エレベーター内部
(2階部分で撮影)

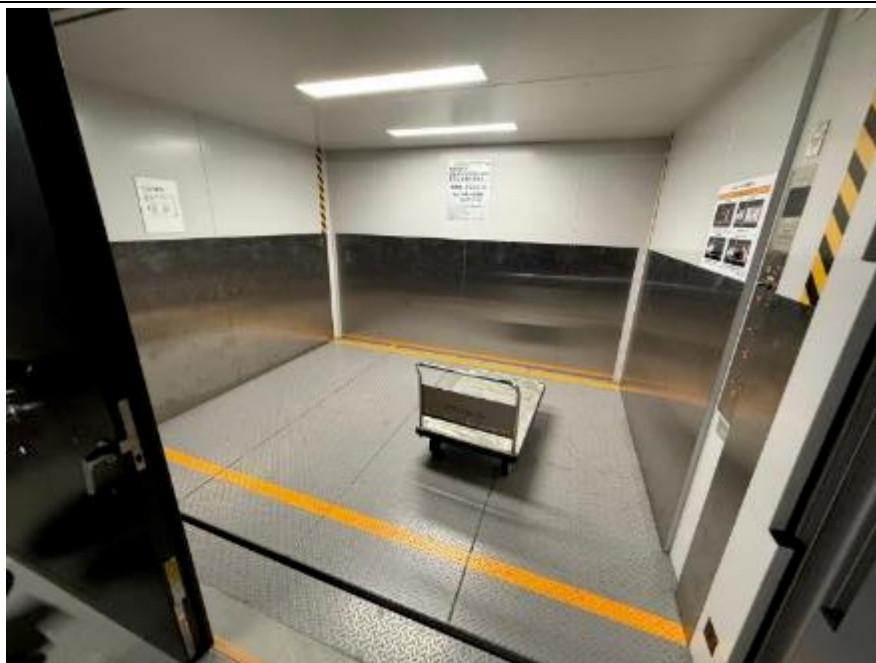


⑤ エレベーターを出てすぐ右の
扉
約 106 c m



⑤ 右の扉障害物
約 197 c m



⑥ なぎさホールのホワイエ、図
書館へ抜けるスロープに繋がる
扉
約 106 c m

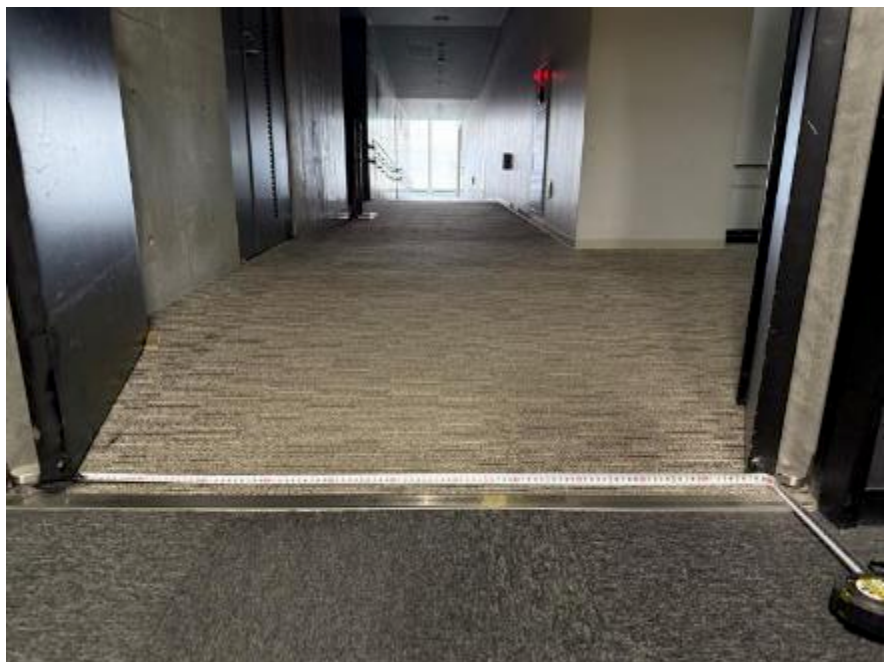

⑥ 扉の障害物
約 197 c m




⑦ スロープの高さ

約 226 c m (スロープの傾斜部分により前後)



⑧ 最も狭い場所


約 160 c m

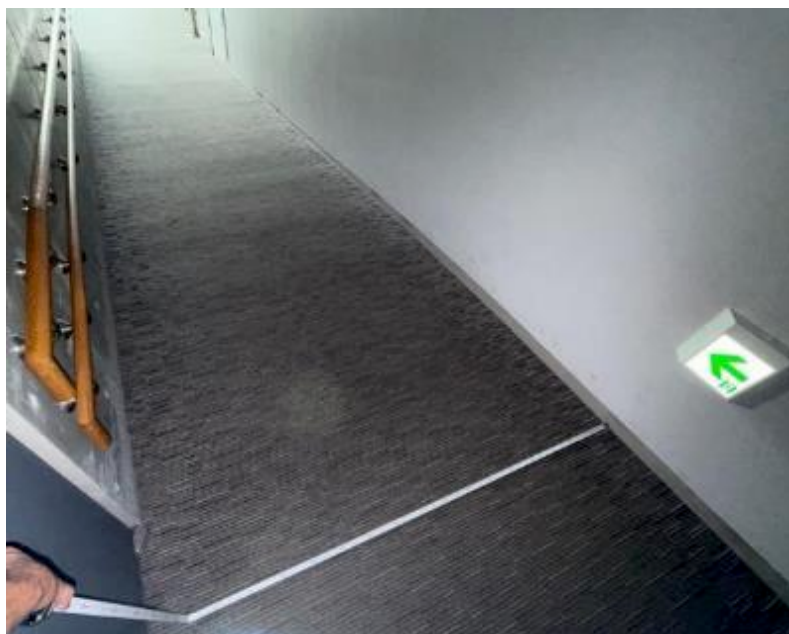


⑨ ホールホワイエ

階段上の交換対象のダウンライトは足場を組んで交換する。

テーブルリフトを保管する場合は、窓際等他の工事の作業動線を妨げないように配慮すること。

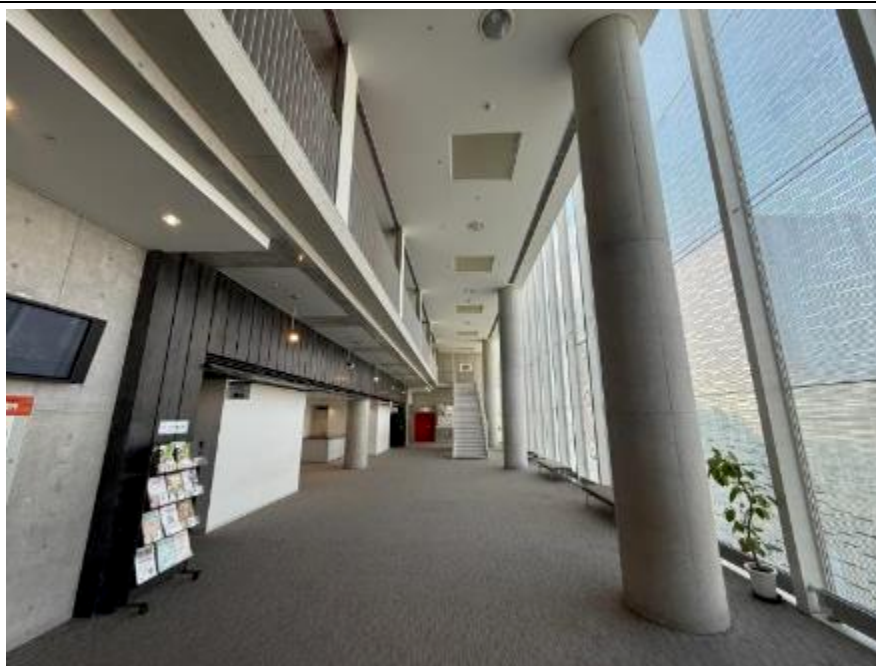

⑩ 図書館扉
約 143 c m

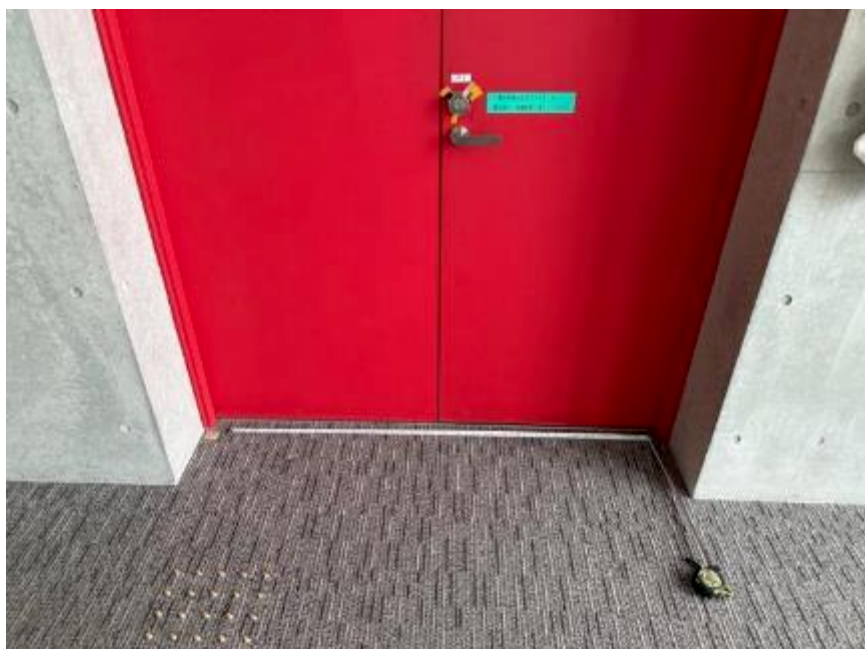

⑪ 図書館扉付近の部屋
テーブルリフトの保管場所として利用を想定（2台まで）




⑫ 通路
約 161 c m



⑬ 閲覧室書架の幅

書架の幅（書架に付属している
LED照明の間）
約 102 c m

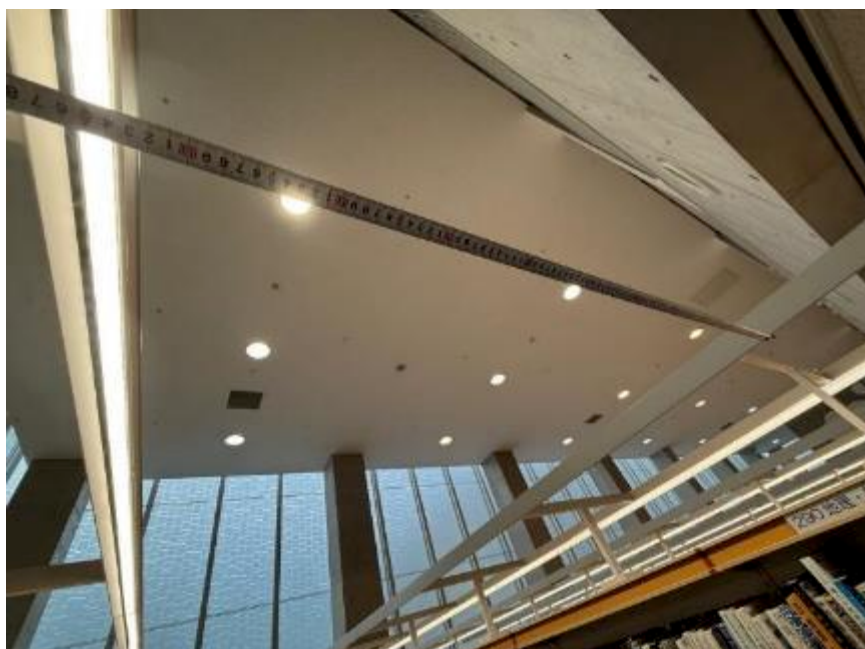

閲覧室床面例

OAフロアとなっている。

1 点に荷重がかからない様に
必要な養生をしながら作業を実施
すること。



閲覧室床面例

OAフロアとなっている。

1 点に荷重がかからない様に
必要な養生をしながら作業を実施
すること。




車路スロープの灯具

図面：HE-02-5

すべての灯具に共通するが、灯具の施工要領に従って設置すること。

例：NNFW41810CLE9 同等品の場合

壁面取り付けで使用する場合は、壁面の電源線・ボルトの貫通穴部を防水シール剤などで埋めること

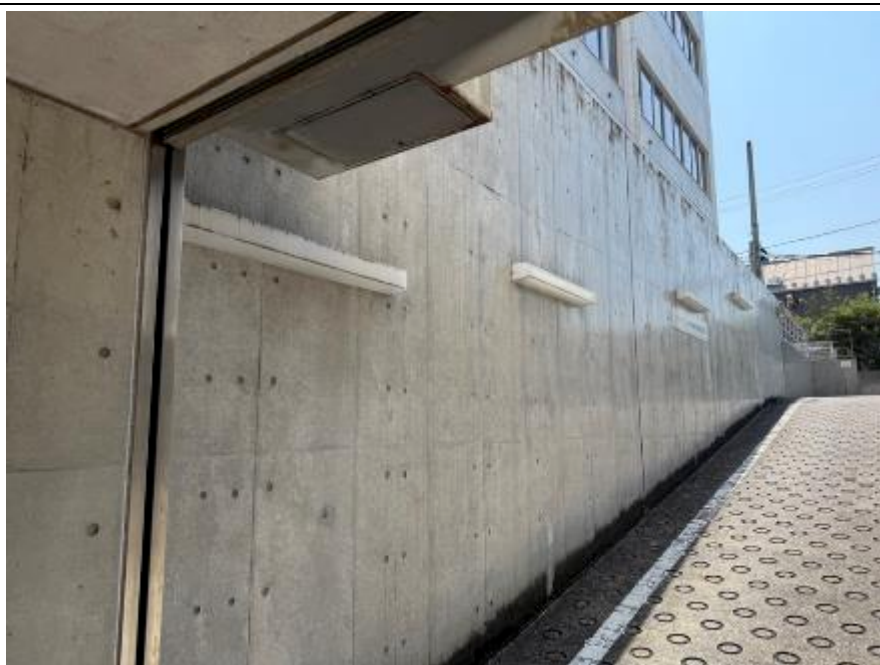


車路スロープの灯具

図面：HE-02-5

すべての灯具に共通するが、灯具の施工要領に従って設置すること。

例：NNFW41810CLE9 同等品の場合

壁面取り付けで使用する場合は、壁面の電源線・ボルトの貫通穴部を防水シール剤などで埋めること


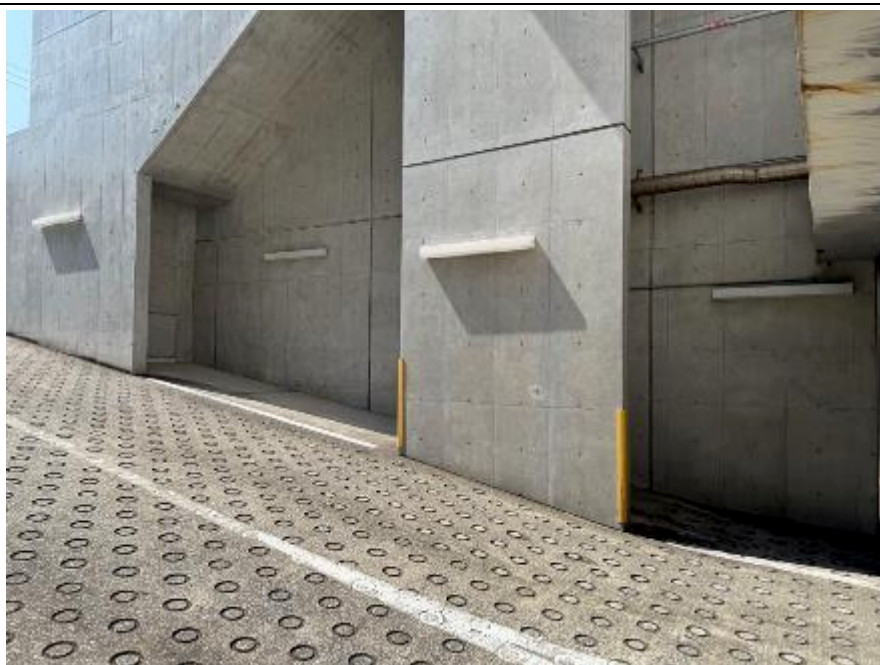



屋外階段の灯具

防水処理として、灯具の周りにコーキングを打っている。交換品は、これに準じるか、別途必要な対策をすること。




※ LED化が済んでいる箇所も多数あるので誤って交換しないように注意

[illegible][illegible]

[illegible]







KEY PLAYS

[illegible][illegible]

投光室 1
AB321 x 1
AL321 x 1

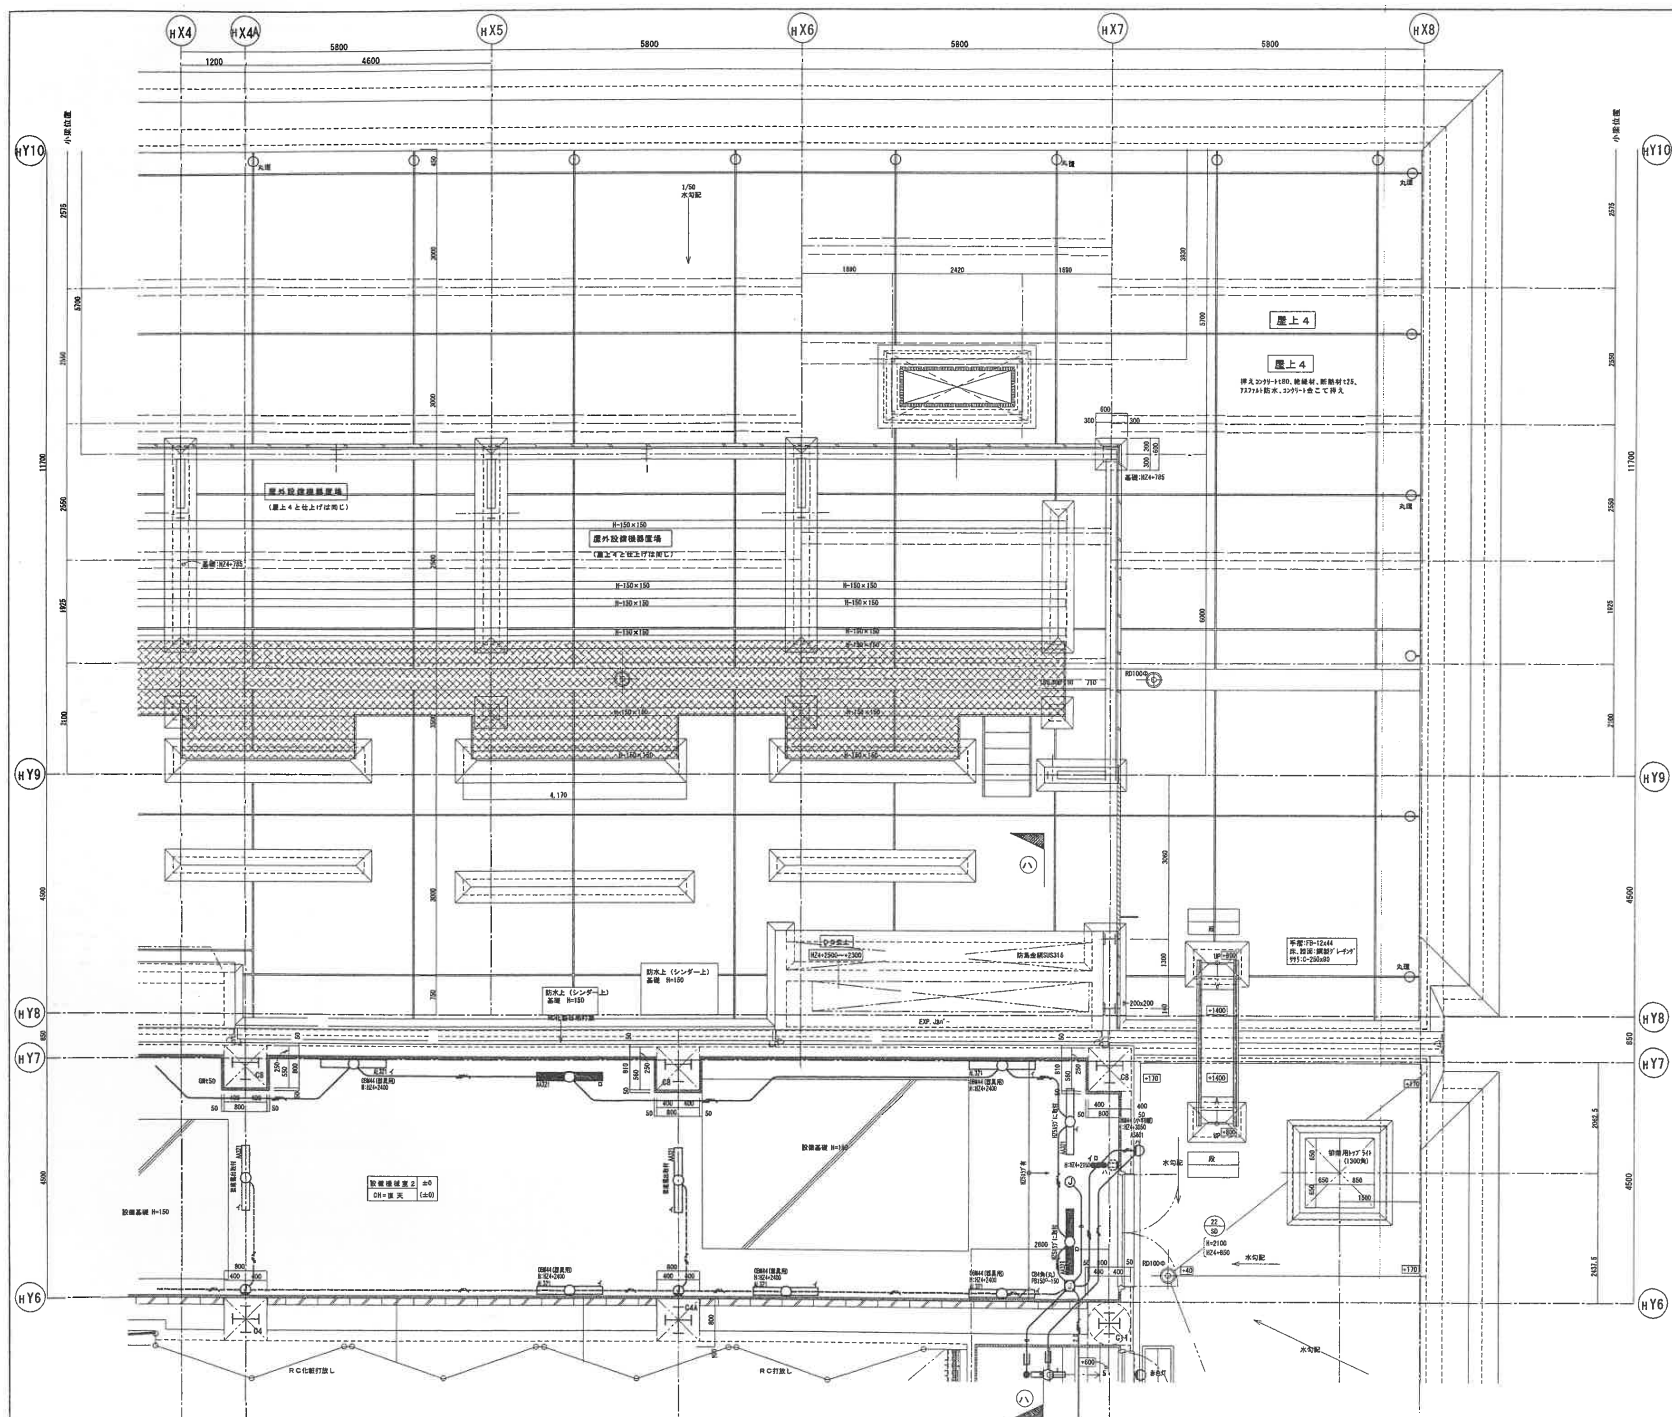

電灯設備凡例 特記なき記号、配管記号は下記による

[illegible]


配種凡例


[illegible]

図面上と異なる。
AL321 「11灯」
AA321 「5灯」←図面どおり

設備機種名	AL321	× 1
設備機種名	AA321	× 1

屋外
AS601 x




[illegible][illegible]

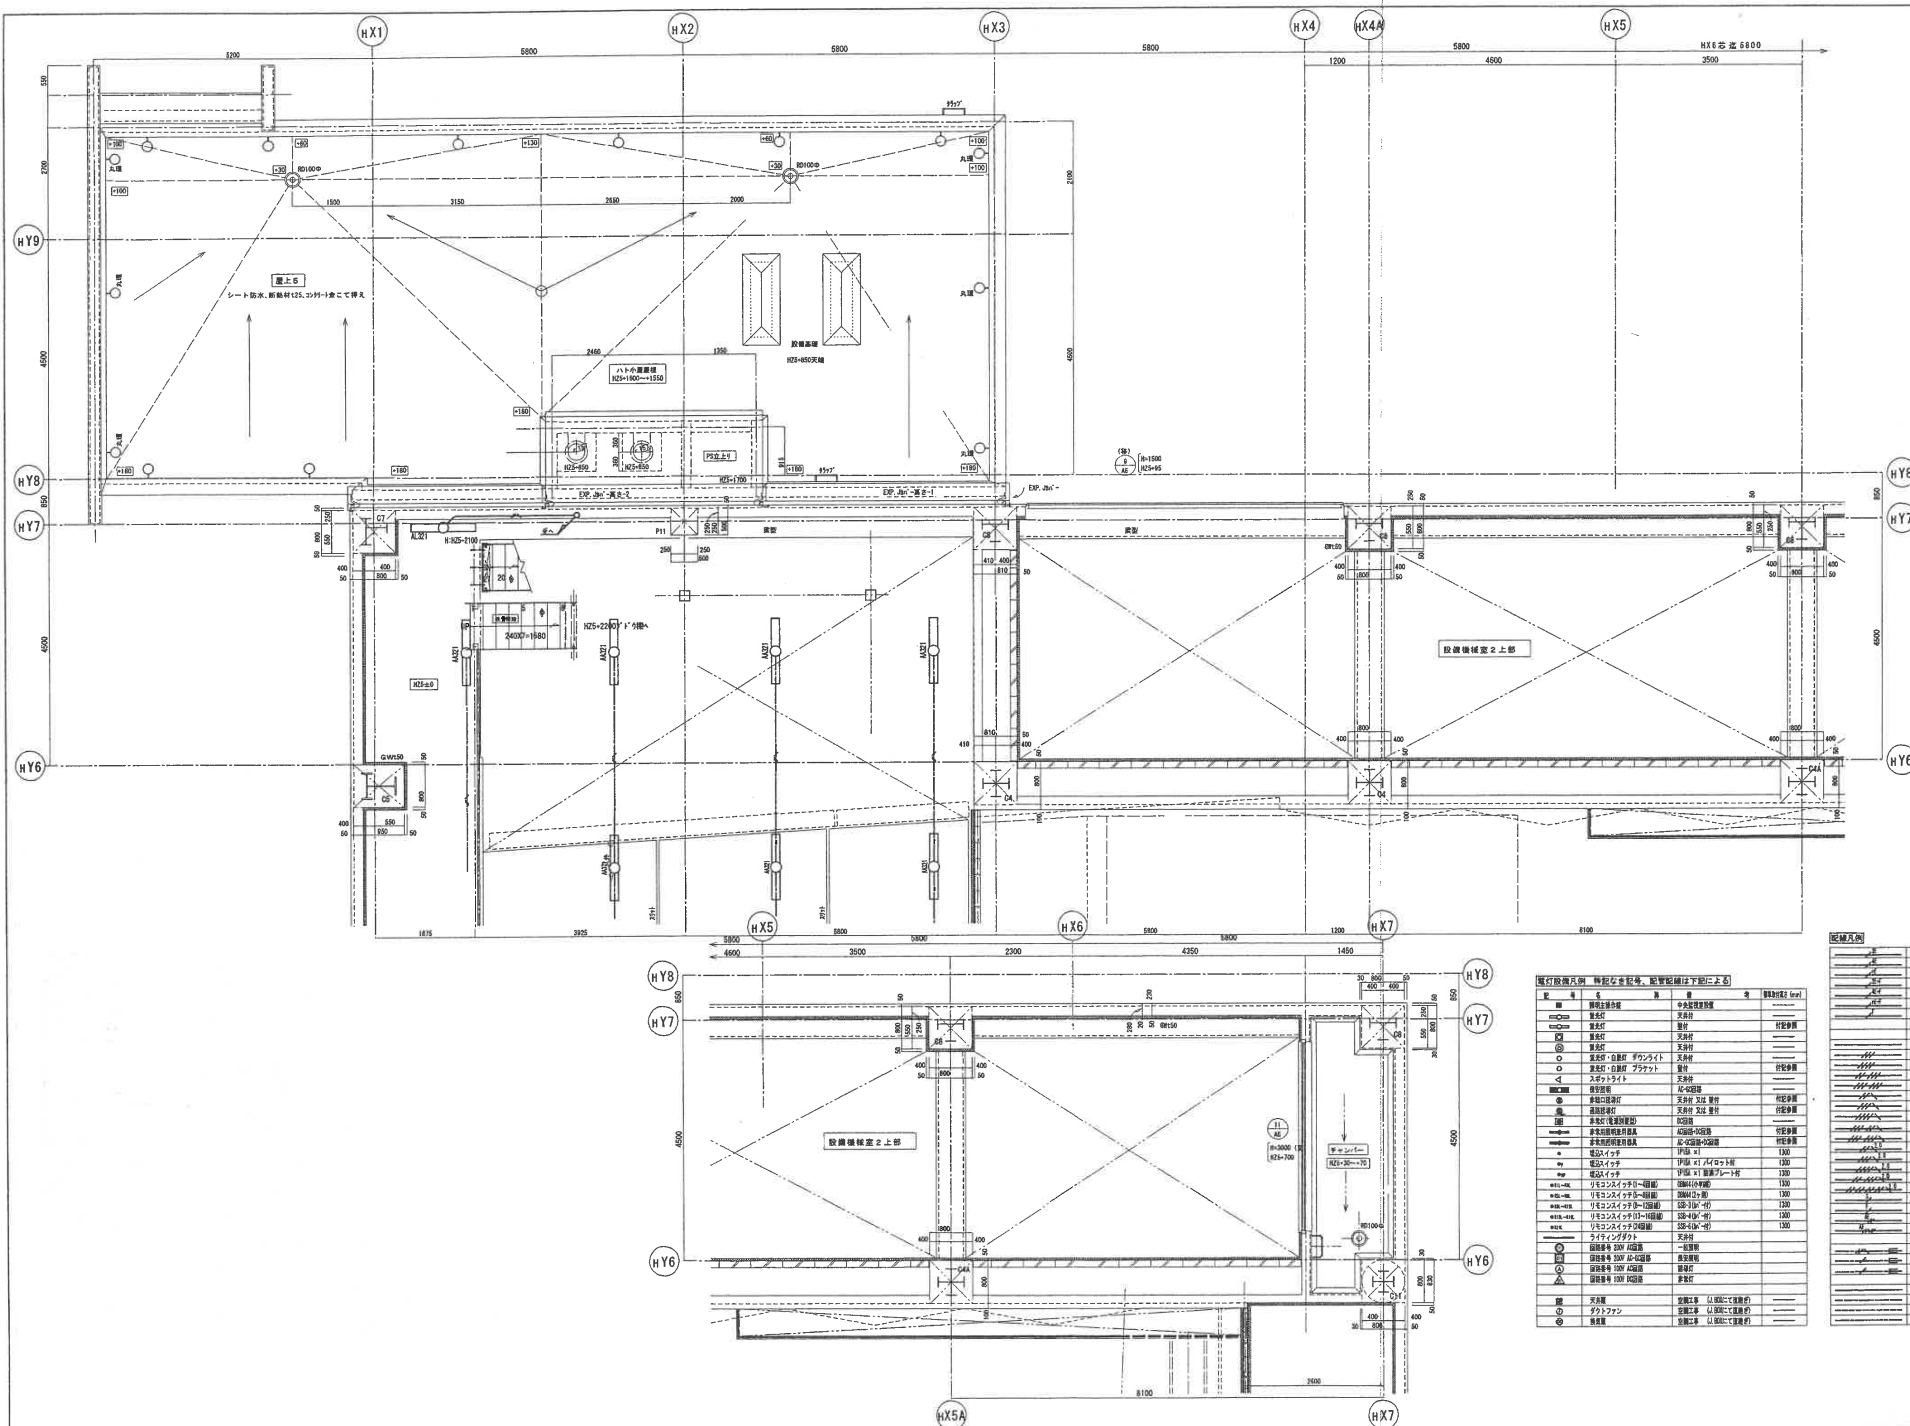


配線図例


記号	名称	単位	数量	備考
①	照明器具	台	1	天井照明
②	照明器具	台	1	壁照明
③	照明器具	台	1	床照明
④	照明器具	台	1	天井照明
⑤	照明器具	台	1	壁照明
⑥	照明器具	台	1	床照明
⑦	照明器具	台	1	天井照明
⑧	照明器具	台	1	壁照明
⑨	照明器具	台	1	床照明
⑩	照明器具	台	1	天井照明
⑪	照明器具	台	1	壁照明
⑫	照明器具	台	1	床照明
⑬	照明器具	台	1	天井照明
⑭	照明器具	台	1	壁照明
⑮	照明器具	台	1	床照明
⑯	照明器具	台	1	天井照明
⑰	照明器具	台	1	壁照明
⑱	照明器具	台	1	床照明
⑲	照明器具	台	1	天井照明
⑳	照明器具	台	1	壁照明
㉑	照明器具	台	1	床照明
㉒	照明器具	台	1	天井照明
㉓	照明器具	台	1	壁照明
㉔	照明器具	台	1	床照明
㉕	照明器具	台	1	天井照明
㉖	照明器具	台	1	壁照明
㉗	照明器具	台	1	床照明
㉘	照明器具	台	1	天井照明
㉙	照明器具	台	1	壁照明
㉚	照明器具	台	1	床照明
㉛	照明器具	台	1	天井照明
㉜	照明器具	台	1	壁照明
㉝	照明器具	台	1	床照明
㉞	照明器具	台	1	天井照明
㉟	照明器具	台	1	壁照明
㊱	照明器具	台	1	床照明
㊲	照明器具	台	1	天井照明
㊳	照明器具	台	1	壁照明
㊴	照明器具	台	1	床照明
㊵	照明器具	台	1	天井照明
㊶	照明器具	台	1	壁照明
㊷	照明器具	台	1	床照明
㊸	照明器具	台	1	天井照明
㊹	照明器具	台	1	壁照明
㊺	照明器具	台	1	床照明
㊻	照明器具	台	1	天井照明
㊼	照明器具	台	1	壁照明
㊽	照明器具	台	1	床照明
㊾	照明器具	台	1	天井照明
㊿	照明器具	台	1	壁照明

記号	名称	単位	数量	備考
①	照明器具	台	1	天井照明
②	照明器具	台	1	壁照明
③	照明器具	台	1	床照明
④	照明器具	台	1	天井照明
⑤	照明器具	台	1	壁照明
⑥	照明器具	台	1	床照明
⑦	照明器具	台	1	天井照明
⑧	照明器具	台	1	壁照明
⑨	照明器具	台	1	床照明
⑩	照明器具	台	1	天井照明
⑪	照明器具	台	1	壁照明
⑫	照明器具	台	1	床照明
⑬	照明器具	台	1	天井照明
⑭	照明器具	台	1	壁照明
⑮	照明器具	台	1	床照明
⑯	照明器具	台	1	天井照明
⑰	照明器具	台	1	壁照明
⑱	照明器具	台	1	床照明
⑲	照明器具	台	1	天井照明
⑳	照明器具	台	1	壁照明
㉑	照明器具	台	1	床照明
㉒	照明器具	台	1	天井照明
㉓	照明器具	台	1	壁照明
㉔	照明器具	台	1	床照明
㉕	照明器具	台	1	天井照明
㉖	照明器具	台	1	壁照明
㉗	照明器具	台	1	床照明
㉘	照明器具	台	1	天井照明
㉙	照明器具	台	1	壁照明
㉚	照明器具	台	1	床照明
㉛	照明器具	台	1	天井照明
㉜	照明器具	台	1	壁照明
㉝	照明器具	台	1	床照明
㉞	照明器具	台	1	天井照明
㉟	照明器具	台	1	壁照明
㊱	照明器具	台	1	床照明
㊲	照明器具	台	1	天井照明
㊳	照明器具	台	1	壁照明
㊴	照明器具	台	1	床照明
㊵	照明器具	台	1	天井照明
㊶	照明器具	台	1	壁照明
㊷	照明器具	台	1	床照明
㊸	照明器具	台	1	天井照明
㊹	照明器具	台	1	壁照明
㊺	照明器具	台	1	床照明
㊻	照明器具	台	1	天井照明
㊼	照明器具	台	1	壁照明
㊽	照明器具	台	1	床照明
㊾	照明器具	台	1	天井照明
㊿	照明器具	台	1	壁照明

AA	反射型付				AB	逆富士型				AC	埋込下面開放				AD	埋込下面開放				AE	笠なし形器具				AF	埋込遮光ルーバー付				AH	直付器具 防湿・防雨形			
																																		
AA 202	FL	20w × 1	FSR2-201	100V	AB 201	FL	20w × 1	FSS4-201	100V	AC 321	FHF	32w × 1	FRS15-321	100V ~ 200V	AD 322	FHF	32w × 2	FRS19-322	100V ~ 200V	AE 201	FL	20w × 1	FSS4-201	100V	AF 322	FHF	32w × 2	FRL9-322	100V ~ 200V	AH 321	FHF	32w × 1	100V ~ 200V	
AA 321	FHF	32w × 1	FSR2-321	100V ~ 200V	AB 321	FHF	32w × 1	FSS9-321	100V ~ 200V						AD 323	FHF	32w × 3	FRS19-323	100V ~ 200V	AE 321	FHF	32w × 1	FSS9-321	100V ~ 200V										
AA 322	FHF	32w × 2	FSR2-322	100V ~ 200V	AB 322	FHF	32w × 2	FSS9-322	100V ~ 200V																									
AI コーナー灯				AK 流し元灯				AL 片反射型付				AM 白熱灯ダウンライト				AN H1D昇降式ダウンライト				安定器内蔵 AP ブラケット				AQ 角型乳白カバー付										
																																		
AI 321	FHF	32w × 1		100V ~ 200V	AK 201	FL	20w × 1	FBS2-201	100V	AL 321	FHF	32w × 1		200V	AM 250	JD	25w × 1		100V	AN 300	MF	300w × 1	HNL-300H-BH25	200V	AP 402	IL	40w × 2		100V	AQ 272	FPL	27w × 2	100V	
															AM 425	JD	42w × 1		100V						AP 404	IL	40w × 4		100V	AQ 363	FPL	36w × 3	200V	
																														AQ 364	FPL	36w × 4	200V	
AR 高効率ダウンライト				AS 防水ブラケット				AT スポットライト				AV フットライト				AW ダウンライト				AY ダウンライト				AZ スポットライト										
 AR 321																																		
AR 321	FHT	32w × 1	縦向き	100V ~ 200V	AS 601	LW	60w × 1		100V	AT 150	CRS	150w × 1		100V	AV 131	EFD	13w × 1		100V	AW 181	FDL	18w × 1		100V	AY 601	RF	60w × 1		100V	AZ 101	BABY	5w × 2	100V	
AR 321'	FHT	32w × 1	横向き	100V ~ 200V																AW 271	FDL	27w × 1		100V										
BA ブラケット				BB ブラケット				BC ダウンライト				BD 逆富士型				BE 埋込スポットライト				BF 埋込器具 (ルーバー付)				BG 防雨型ダウンライト										
																																		
BA 601	LBS	60w × 1		100V	BB 271	FHL	27w × 1		100V	BC 601	LW	60w × 1		100V	BD 321	FHF	32w × 1	100V ~ 200V	BE 754	JDR	75w × 4		100V	BF 362	FHT	32w × 2		100V ~ 200V	BG 401	LR	40w × 1	100V		
															BD 322	FHF	32w × 2	100V ~ 200V																

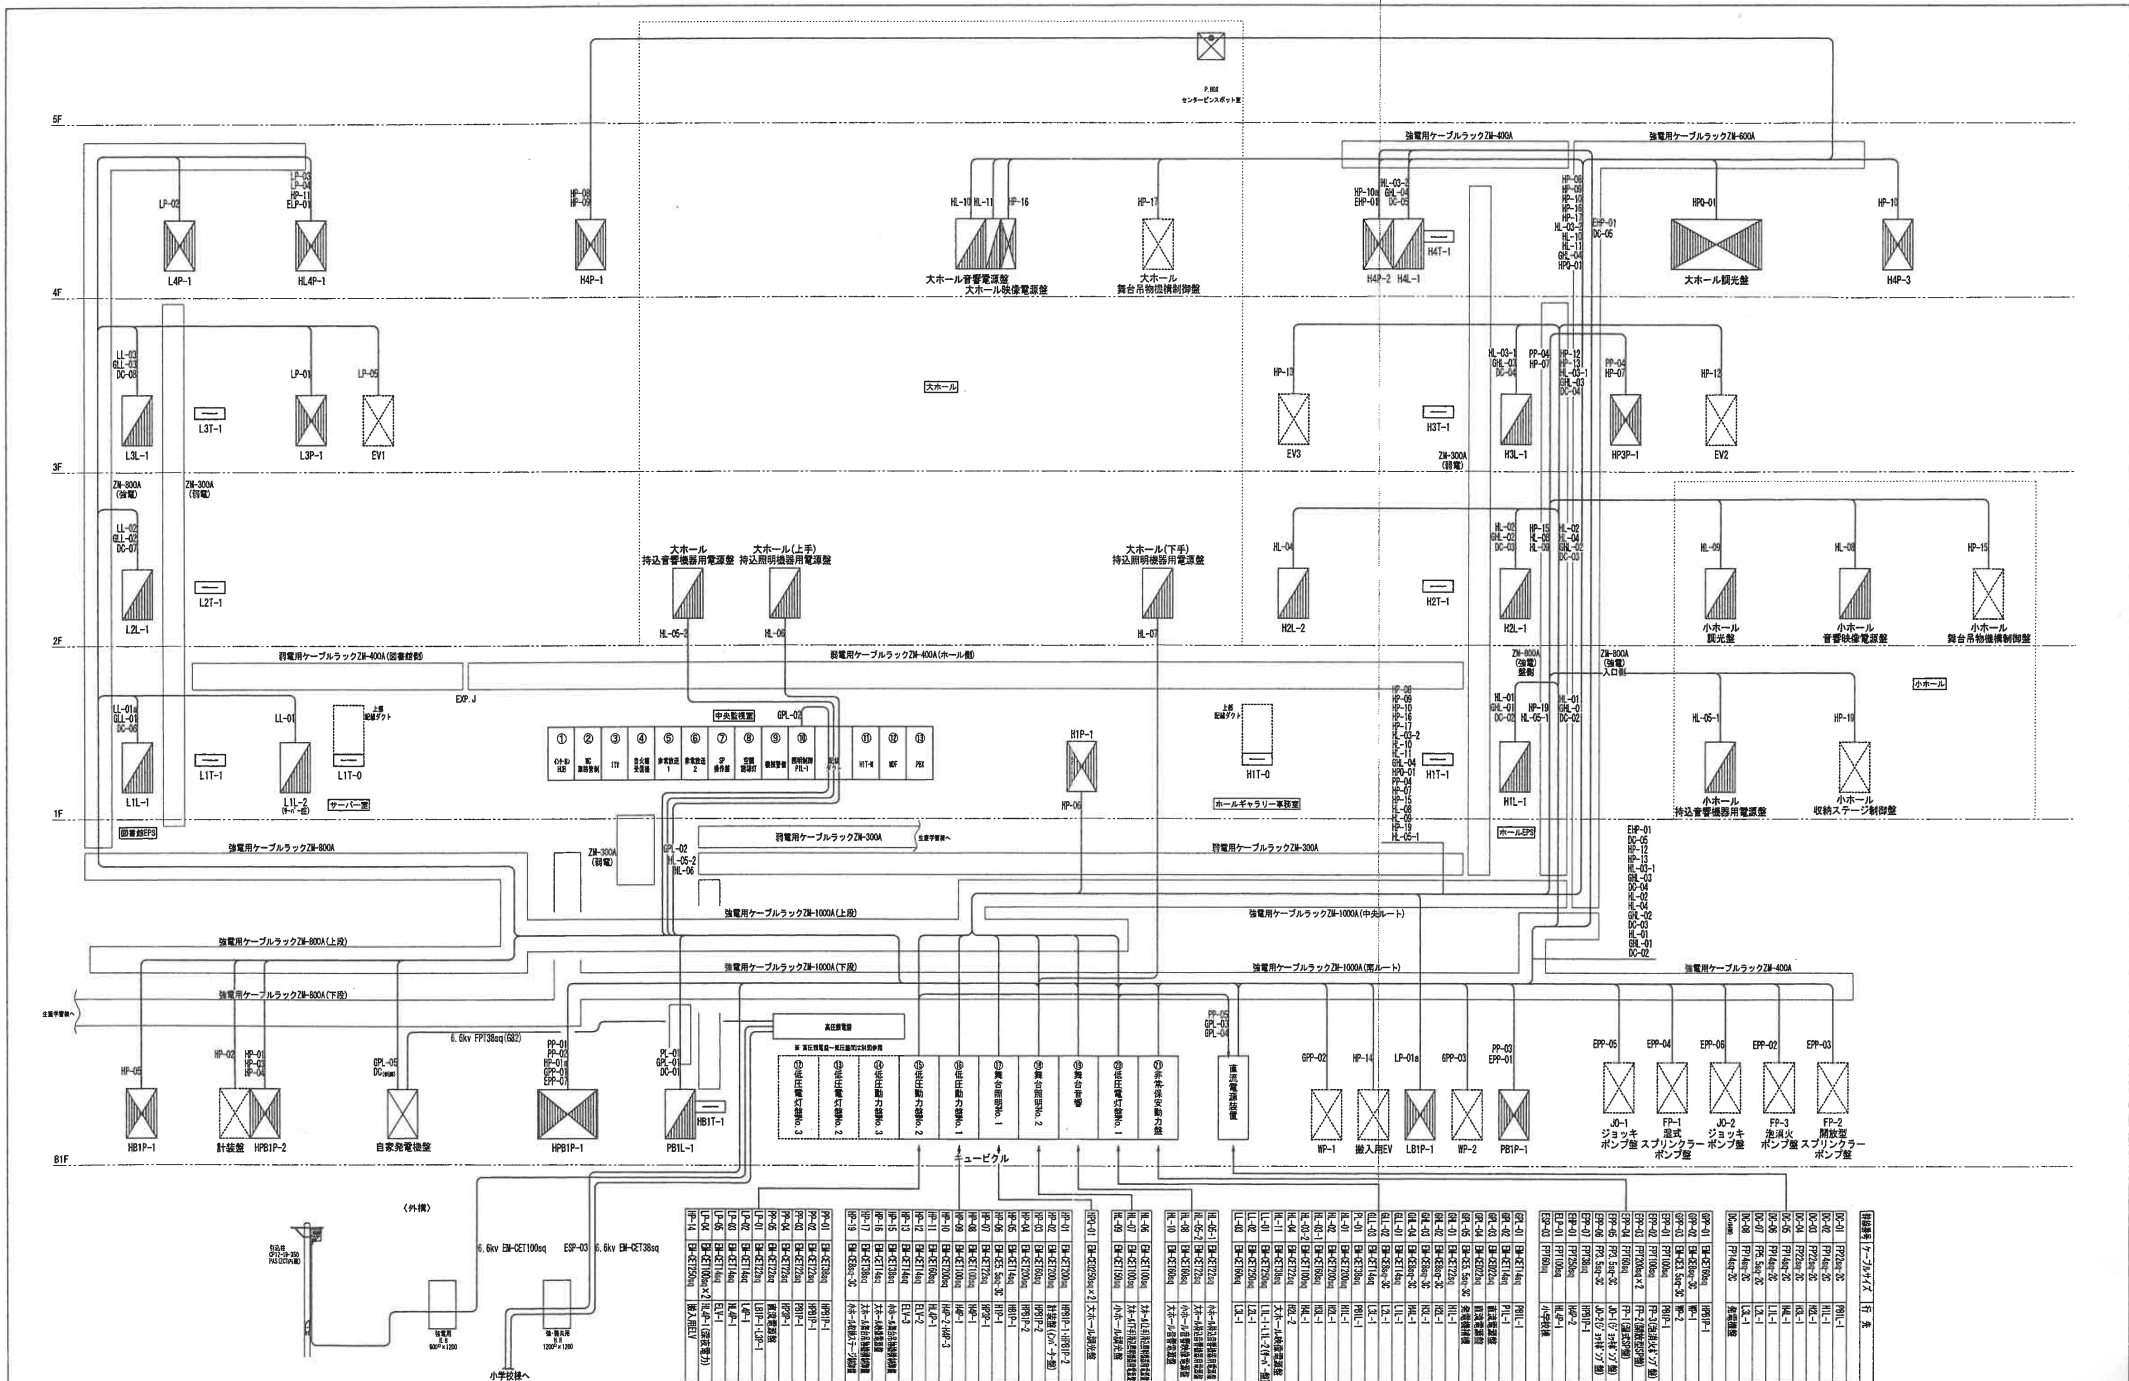

幹線系統図

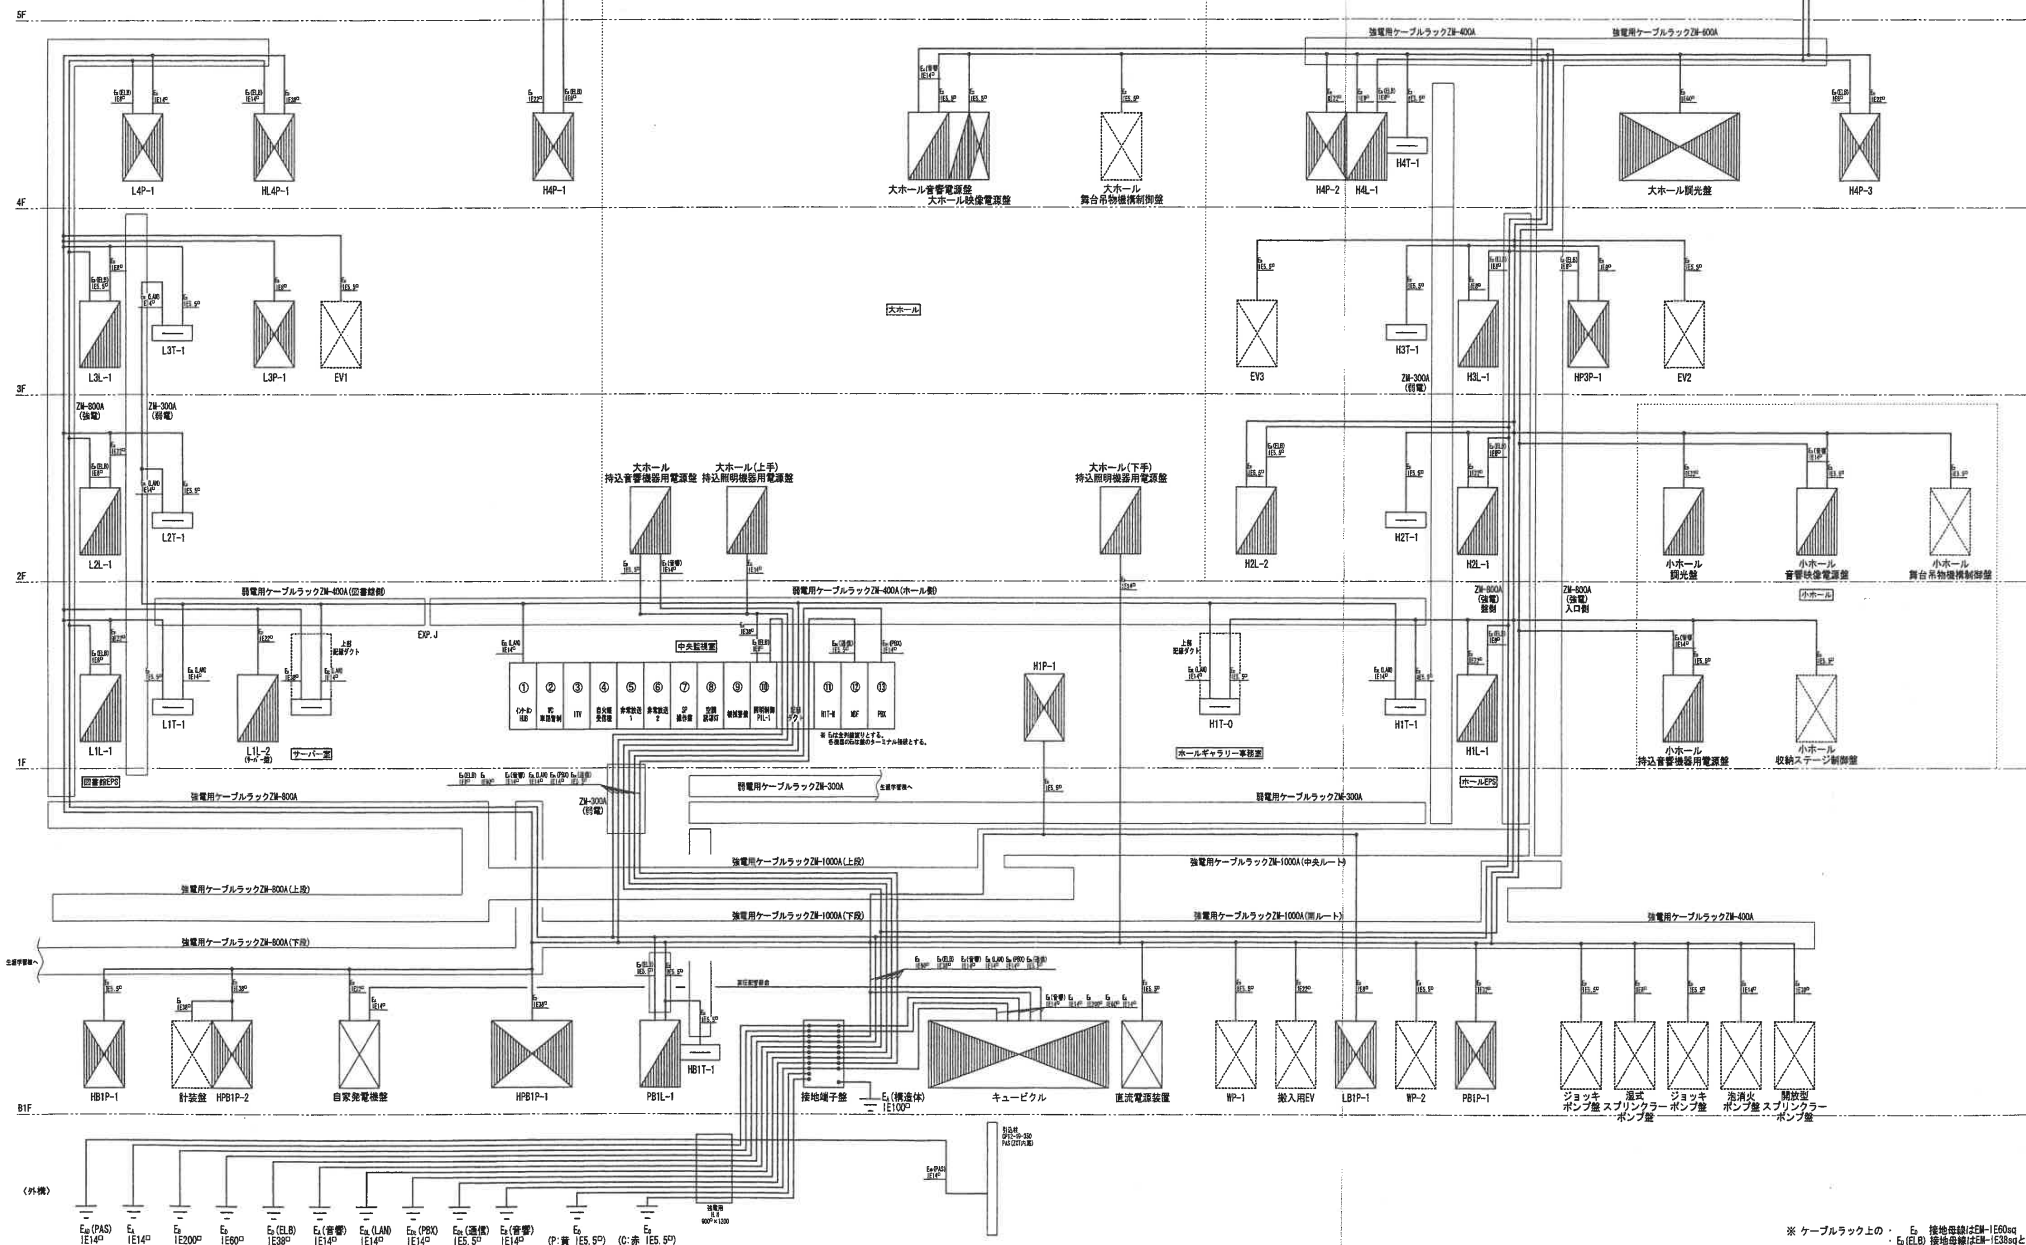

幹線番号	電圧方式	配電盤開閉器	幹線サイズ	幹線番号	電圧方式	配電盤開閉器	幹線サイズ	幹線番号	電圧方式	配電盤開閉器	幹線サイズ	幹線番号	電圧方式	配電盤開閉器	幹線サイズ
PL-01	AC1φ3W 200/100V	×	3P 100/100 EM-CET 38" ES.5" PBIL-1	LL-01	AC1φ3W 200/100V	×	3P 400/350 EM-CET 250" E22" LIL-1 LIL-2(9-N-配)	HP-01	AC3φ3W 200V	×	3P 400/400 EM-CET 200" HPBP-1 HPBP-2	HP-15	AC3φ3W 200V	×	3P 100/ 75 EM-CET 38" ES.5" (E51) 小ホール 舞台系物機庫側
				LL-02	AC1φ3W 200/100V	×	3P 400/350 EM-CET 200" E22" LIL-1	HP-02	AC3φ3W 200V	×	3P 600/500 EM-CET 250" E38" Cn'-分盤	HP-16	AC3φ3W 200V	×	3P 100/ 50 EM-CET 14" ES.5" (E51) 大ホール 放送電源室
HL-01	AC1φ3W 200/100V	×	3P 400/300 EM-CET 150" E22" HIL-1	LL-03	AC1φ3W 200/100V	×	3P 225/125 EM-CET 60" ES.5" LIL-1	HP-03	AC3φ3W 200V	×	3P 225/200 EM-CET 60" HPBP-2	HP-17	AC3φ3W 200V	×	3P 100/100 EM-CET 38" ES.5" (E51) 大ホール 舞台系物機庫側
HL-02	AC1φ3W 200/100V	×	3P 400/300 EM-CET 200" E22" HIL-1					HP-04	AC3φ3W 200V	×	3P 400/400 EM-CET 250" HPBP-2	HP-18	AC3φ3W 200V	×	3P 100/ 30 EM-CET 8"-3C ES.5" (E51) 小ホール 移動観覧席制御盤
HL-03-1	AC1φ3W 200/100V	×	3P 225/125 EM-CET 60" E8" HIL-1					HP-05	AC3φ3W 200V	×	3P 100/ 75 EM-CET 14" ES.5" HPBP-1	HP-19	AC3φ3W 200V	×	3P 100/ 20 EM-CET 8"-3C ES.5" (E51) 小ホール 収納ステージ制御盤
HL-03-2	AC1φ3W 200/100V	×	3P 225/150 EM-CET 100" E8" HIL-1					HP-06	AC3φ3W 200V	×	3P 100/ 20 EM-CET 8"-3C ES.5" HPBP-1	HP-01	AC3φ3W 182/105V	×	4P 800/700 EM-CET 250" x2 E60" 小ホール 観光盤
HL-04	AC1φ3W 200/100V	×	3P 100/ 50 EM-CET 22" ES.5" (E38) HIL-2					HP-07	AC3φ3W 200V	×	3P 225/125 EM-CET 22" HPBP-1				
HL-05-1	AC1φ3W 200/100V	×	3P 100/ 75 EM-CET 22" E14" ES.5" (E38) 小ホール 待込音響機器用電源室					HP-08	AC3φ3W 200V	×	3P 225/225 EM-CET 100" E22" HPBP-1				
HL-05-2	AC1φ3W 200/100V	×	3P 100/ 75 EM-CET 22" E14" ES.5" (E38) 大ホール 待込音響機器用電源室	PP-01	AC3φ3W 200V	×	3P 225/125 EM-CET 38" E38 HPBP-1	HP-09	AC3φ3W 200V	×	3P 225/225 EM-CET 150" (E75) HPBP-1	LP-01	AC3φ3W 200V	×	3P 225/175 EM-CET 22" E8" (E38) LBP-1
HL-06	AC1φ3W 200/100V	×	3P 225/175 EM-CET 100" E14" (E75) 大ホール 待込音響機器用電源室	PP-02	AC3φ3W 200V	×	3P 225/125 EM-CET 22" HPBP-1	HP-10	AC3φ3W 200V	×	3P 400/350 EM-CET 150" E22" EM-CET 200" E22" (E75) HPBP-2 HPBP-3	LP-02	AC3φ3W 200V	×	3P 225/125 EM-CET 22" E8" (E38) LBP-1
HL-07	AC1φ3W 200/100V	×	3P 225/175 EM-CET 100" E14" (E75) 大ホール 待込音響機器用電源室	PP-03	AC3φ3W 200V	×	3P 225/125 EM-CET 22" ES.5" HPBP-1	HP-11	AC3φ3W 200V	×	3P 225/175 EM-CET 38" HLBP-1	LP-03	AC3φ3W 200V	×	3P 225/125 EM-CET 14" E8" (E31) HLBP-1
HL-08	AC1φ3W 200/100V	×	3P 100/ 100 EM-CET 60" E14" ES.5" (E51) 小ホール 音響放送電源室	PP-04	AC3φ3W 200V	×	3P 225/125 EM-CET 22" E8" HPBP-1	HP-12	AC3φ3W 200V	×	3P 100/ 75 EM-CET 14" ES.5" EVO2	LP-04	AC3φ3W 200V	×	3P 600/500 EM-CET 100" (E75) HLBP-1
HL-09	AC1φ3W 200/100V	×	3P 225/225 EM-CET 150" E22" (E75) 小ホール 観光盤	PP-05	AC3φ3W 200V	×	3P 100/ 75 EM-CET 22" ES.5" EVO2	HP-13	AC3φ3W 200V	×	3P 100/ 75 EM-CET 14" ES.5" EVO1	LP-05	AC3φ3W 200V	×	3P 100/ 75 EM-CET 14" ES.5" EVO1
HL-10	AC1φ3W 200/100V	×	3P 100/ 75 EM-CET 60" E14" ES.5" (E51) 大ホール 音響電源室					HP-14	AC3φ3W 200V	×	3P 400/350 EM-CET 250" E22" (E92) EVO1 EVO2 EVO3 EVO4 EVO5 EVO6 EVO7 EVO8 EVO9 EVO10 EVO11 EVO12 EVO13 EVO14 EVO15 EVO16 EVO17 EVO18 EVO19 EVO20 EVO21 EVO22 EVO23 EVO24 EVO25 EVO26 EVO27 EVO28 EVO29 EVO30 EVO31 EVO32 EVO33 EVO34 EVO35 EVO36 EVO37 EVO38 EVO39 EVO40 EVO41 EVO42 EVO43 EVO44 EVO45 EVO46 EVO47 EVO48 EVO49 EVO50 EVO51 EVO52 EVO53 EVO54 EVO55 EVO56 EVO57 EVO58 EVO59 EVO60 EVO61 EVO62 EVO63 EVO64 EVO65 EVO66 EVO67 EVO68 EVO69 EVO70 EVO71 EVO72 EVO73 EVO74 EVO75 EVO76 EVO77 EVO78 EVO79 EVO80 EVO81 EVO82 EVO83 EVO84 EVO85 EVO86 EVO87 EVO88 EVO89 EVO90 EVO91 EVO92 EVO93 EVO94 EVO95 EVO96 EVO97 EVO98 EVO99 EVO100				
HL-11	AC1φ3W 200/100V	×	3P 100/ 75 EM-CET 38" ES.5" (E51) 大ホール 放送電源室												

幹線番号	電気方式	配電盤開閉器	幹線サイズ	幹線番号	電気方式	配電盤開閉器	幹線サイズ	幹線番号	電気方式	配電盤開閉器	幹線サイズ	幹線番号	電気方式	配電盤開閉器	幹線サイズ
EPF-01	AC-4C 3φ3W 200V	X	FPF 100' E34'	EPF-01	AC-4C 3φ3W 200V	X	FPF 100' E34'	DL-01	AC-4C 1φ2W 200/100V	X	FP 100' 3φ				
EPF-02	AC-4C 3φ3W 200V	X	FPF 100' E14' (E1)	EPF-02	AC-4C 3φ3W 200V	X	FPF 100' 4φ (E1)	DL-02	AC-4C 1φ2W 200/100V	X	FP 100' 3φ				
EPF-03	AC-4C 3φ3W 200V	X	FPF 200' x2 E34'	EPF-03	AC-4C 3φ3W 200V	X	FPF 100' 4φ (E2)	DL-03	AC-4C 1φ2W 200/100V	X	FP 100' 3φ				
EPF-04	AC-4C 3φ3W 200V	X	FPF 60' E34' (E3)												
EPF-05	AC-4C 3φ3W 200V	X	FP 3.5' -35' E3.5'	DL-01	AC-4C 1φ2W 200/100V	X	FP 3.5' 14'								
EPF-06	AC-4C 3φ3W 200V	X	FP 3.5' -35' E3.5'	DL-02	AC-4C 1φ2W 200/100V	X	FP 3.5' 14'	DL-01	AC-4C 1φ2W 100V	X	FP 22' 3φ				
EPF-07	AC-4C 3φ3W 200V	X	FPF 38'	DL-03	AC-4C 1φ2W 100V	X	FP 3.5' 22' -35'	DL-02	AC-4C 1φ2W 100V	X	FP 14' 3φ				
EPF-08	AC-4C 3φ3W 200V	X	FPF 250' E35'	DL-04	AC-4C 1φ2W 100V	X	FP 100' 75'	DL-03	AC-4C 1φ2W 100V	X	FP 50' 3φ				
EPF-09	AC-4C 3φ3W 200V	X	FPF 250' E35'	DL-05	AC-4C 1φ2W 200/100V	X	FP 100' 3φ	DL-04	AC-4C 1φ2W 100V	X	FP 50' 3φ				
EPF-10	AC-4C 3φ3W 200V	X	FPF 100' E14'	DL-01	AC-4C 1φ2W 200/100V	X	FP 100' 4φ	DL-05	AC-4C 1φ2W 100V	X	FP 14' 3φ (E3)				
EPF-11	AC-4C 3φ3W 200V	X	FPF 100' E14'	DL-02	AC-4C 1φ2W 200/100V	X	FP 100' 20'	DL-06	AC-4C 1φ2W 100V	X	FP 5.5' -35'				
EPF-12	AC-4C 3φ3W 200V	X	FPF 60'	DL-03	AC-4C 1φ2W 200/100V	X	FP 100' 20'	DL-07	AC-4C 1φ2W 100V	X	FP 5.5' -35'				
EPF-13	AC-4C 3φ3W 200V	X	FPF 60'	DL-04	AC-4C 1φ2W 200/100V	X	FP 100' 20'	DL-08	AC-4C 1φ2W 100V	X	FP 14' 3φ				
								DL-09	AC-4C 1φ2W 100V	X	FP 14' 3φ				

[illegible]

 **NIMBLE** CONSTRUCTION SOFTWARE

		株式会社 日 経	
		一級建築士事務所 第 00748号	0 0 0
		磯崎 聡	

	計画名	返子市文化・教育ゾーン整備事業第一期工事		種別	ホール、図書館性	設計年月	2005. 03	図面番号	HE-37
	図面名	分電盤負荷表 (6)		工事区分	電気設備	期 次	-		ファイル名

…掲示板灯


…庭園灯 (FDL27W)

…H2D4灯 (H2D220W) 200V

合計4灯

合計 31 灯


合計 11 灯

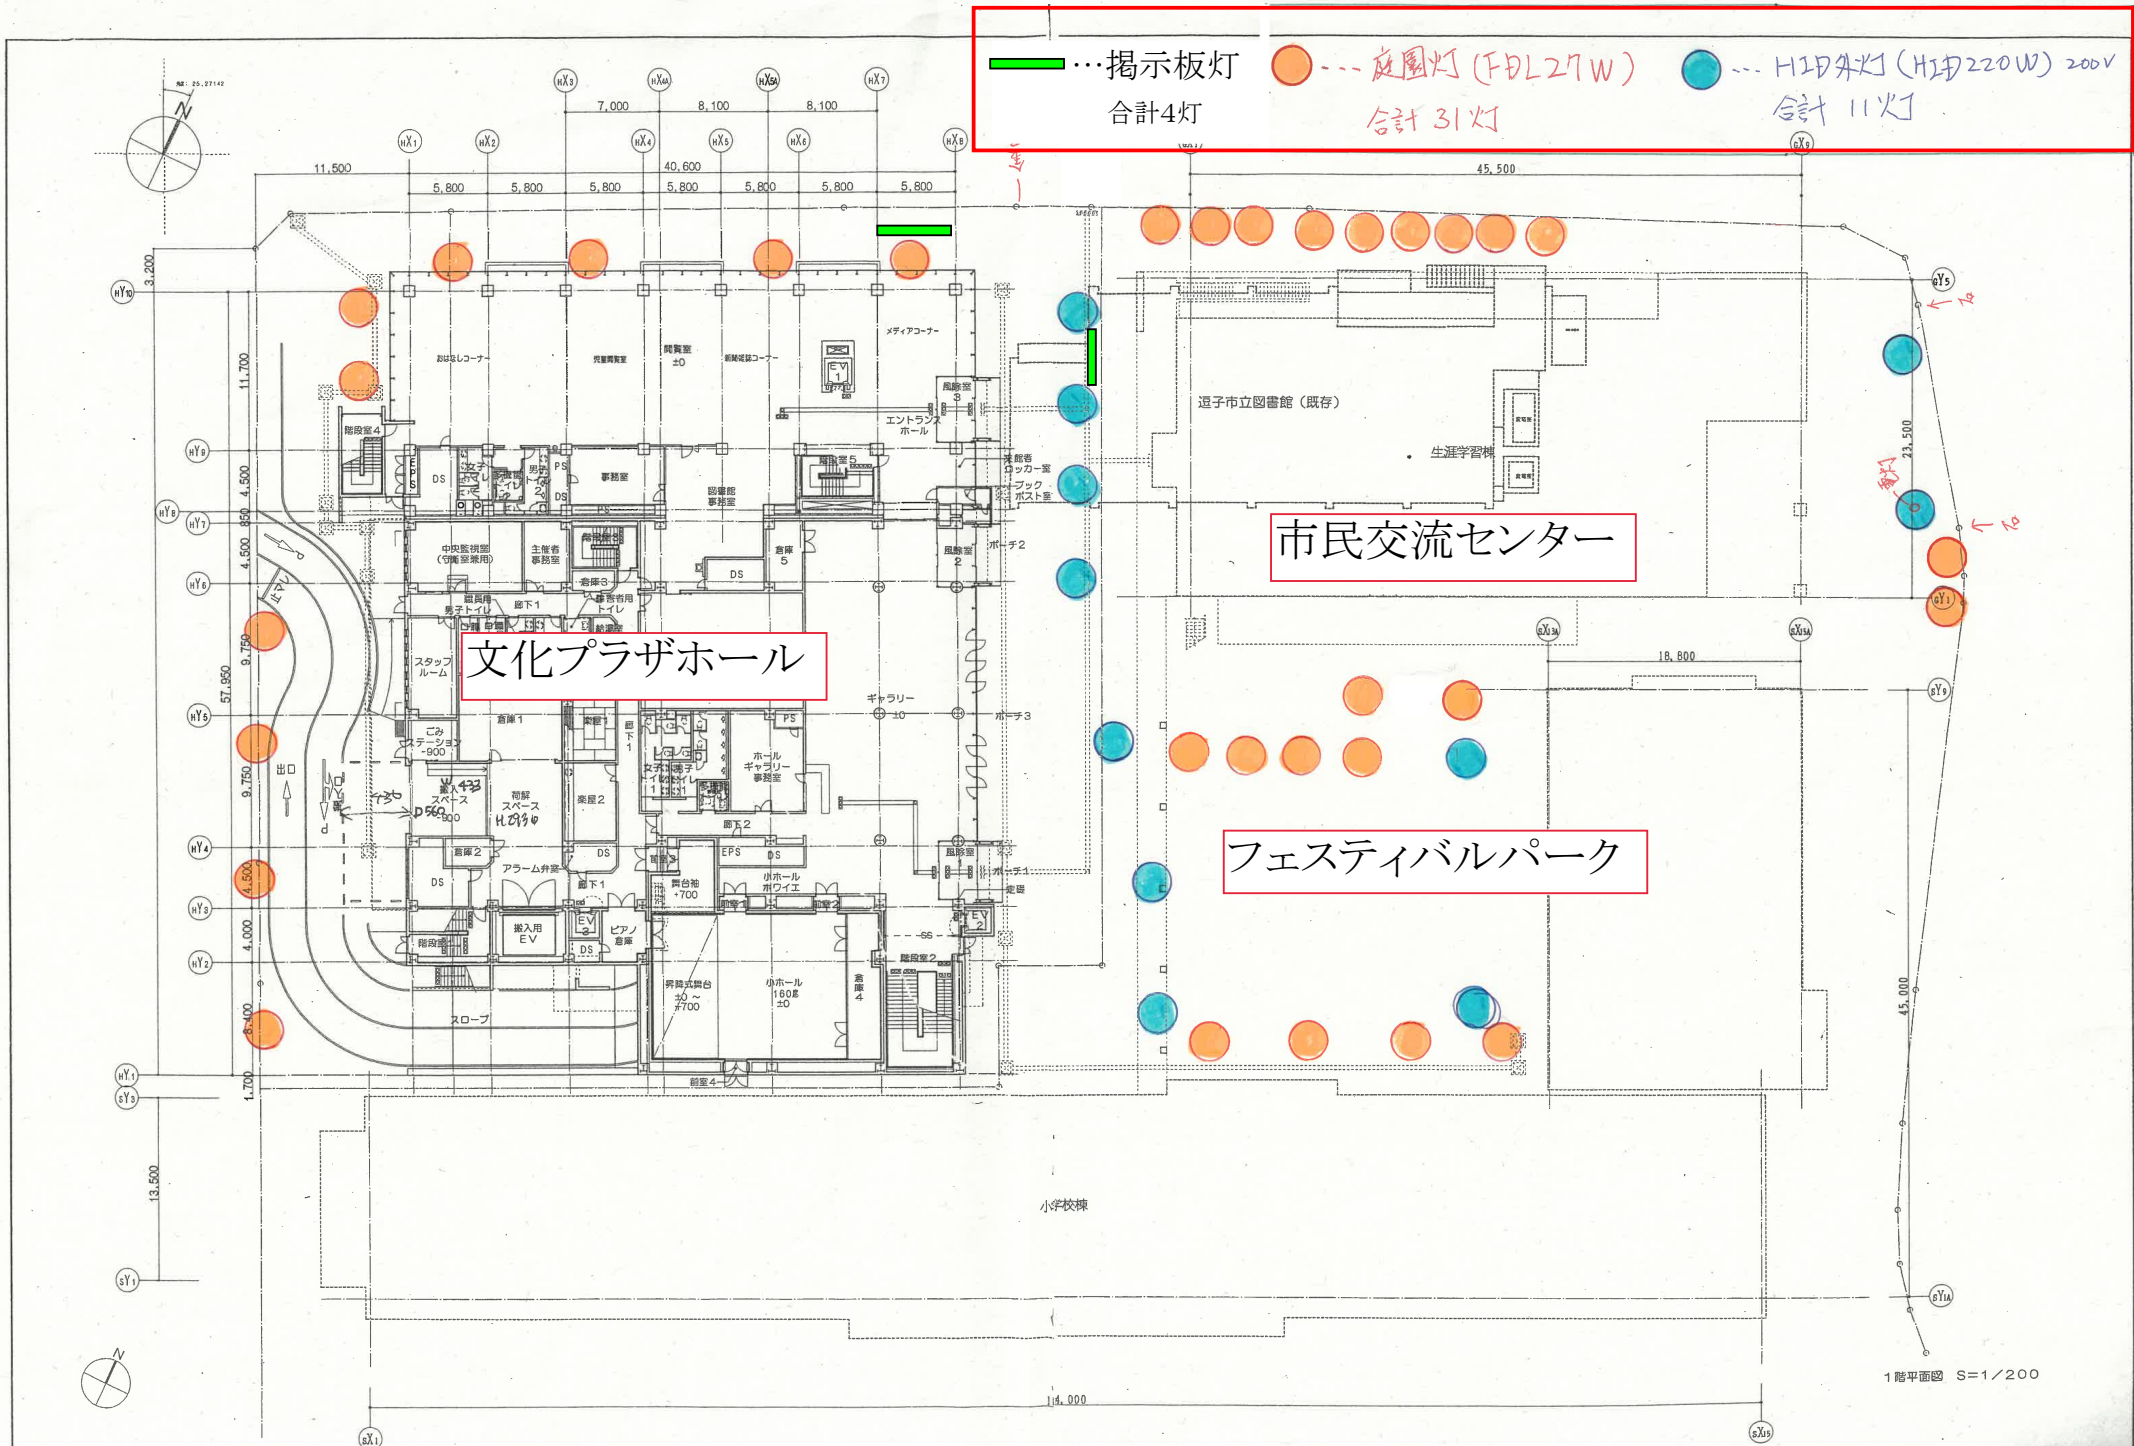

1階平面図 S=1/200

外構灯具(HID 外灯、庭園灯、掲示板)現場写真

HID 外灯(抜粋) __ 逗子文化プラザホールと交流センターの間の写真

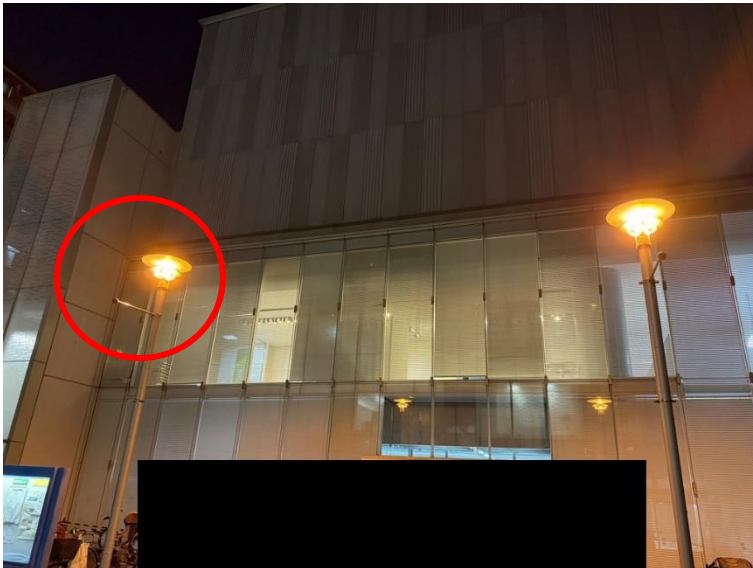

庭園灯(抜粋) __ 交流センター外構部分



掲示板灯(ホール)



掲示板灯(交流センター)

