

## 消防用ホース仕様書

### 1 総則

この仕様書は、逗子市が購入する消防用ホースについて必要な事項を定める。

### 2 購入品及び数量

- (1) ジェットホース Dライトエースα 65mm×20M (1.6MPa) : 9 本
- (2) ジェットホース Dライトエースα 50mm×20M (1.6MPa) : 29 本
- (3) ジェットホース Dライトエースα 40mm×20M (1.6MPa) : 3 本


### 3 仕様

- (1) 内張 合成樹脂を使用していること。
- (2) 保護布(袴) 本署：青 小坪分署：緑 北分署：黄 とすること。
- (3) 結合金具 カップリングゴムは蓄光式とすること。
- (4) 締め金具保護 光輪を取り付けること(色は、本署：青 小坪分署：緑 北分署：黄)
- (5) カラー加工 消防用ホースにカラー加工を施すこと。
- (6) 規格 消防用ホースの技術上の規格を定める省令(平成25年総務省令第22号)に適合し、かつ次の通り圧力損失を低減したホースであること。(ホース1本あたり)
  - 65mm 流量1,000L/min時、0.08MPa以下(カタログ値)
  - 50mm 流量1,000L/min時、0.23MPa以下(カタログ値)
  - 40mm 流量800L/min時、0.66MPa以下(カタログ値)

### 4 文字記入

- (1) オス側及びメス側の両側に黒で整理番号を記入すること。
- (2) 文字の大きさ及び配置等は別図例の通りとする。
  - ア 記号 ZF：本署 ZFK：小坪分署 ZFN：北分署
  - イ 番号 購入年(西暦4桁) - 01～(備品)・51～(非備品)

#### 別図例

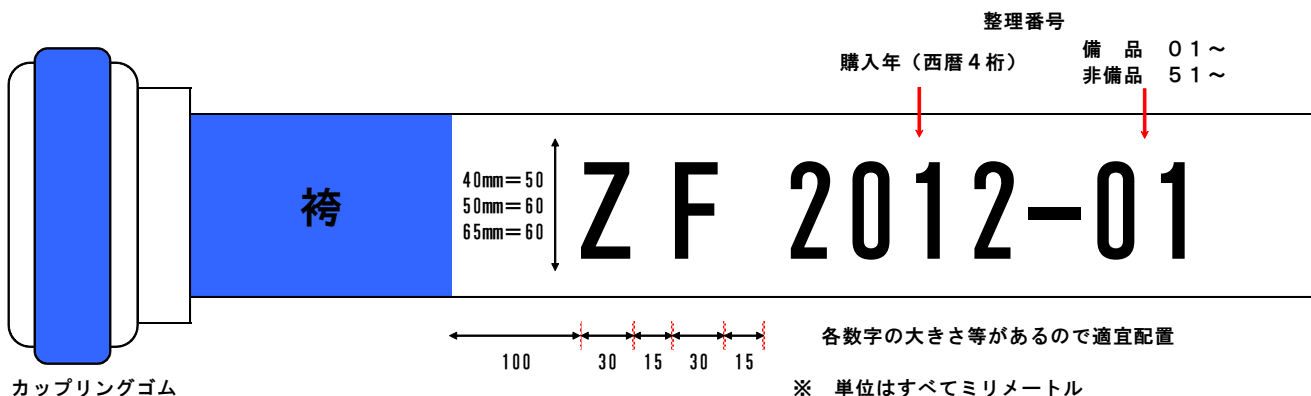

5 納入期限

令和9年1月31日

6 納入場所

逗子市桜山2丁目3番31号 逗子市消防本部

7 その他

- (1) 消防用ホースのカラー、整理番号及び記号の記入については、必ず発注者と綿密に打合せを行うものとする。
- (2) 検収後であっても、製品及び施工上の失陥が認められたときは受注者の責任とし、無償で修理又は交換を行うものとする。
- (3) 既存消防用ホース42本を廃棄すること。
- (4) ホース洗浄資機材（PAT Washer）を合わせて納入すること。
- (5) 疑義が生じたときは、必ず発注者と綿密に打合せするとともに、仕様書記載以外の事項にあっても、誠意をもってあたること。